ŘEZOPOHLED 3-3' - NOVÝ STAV

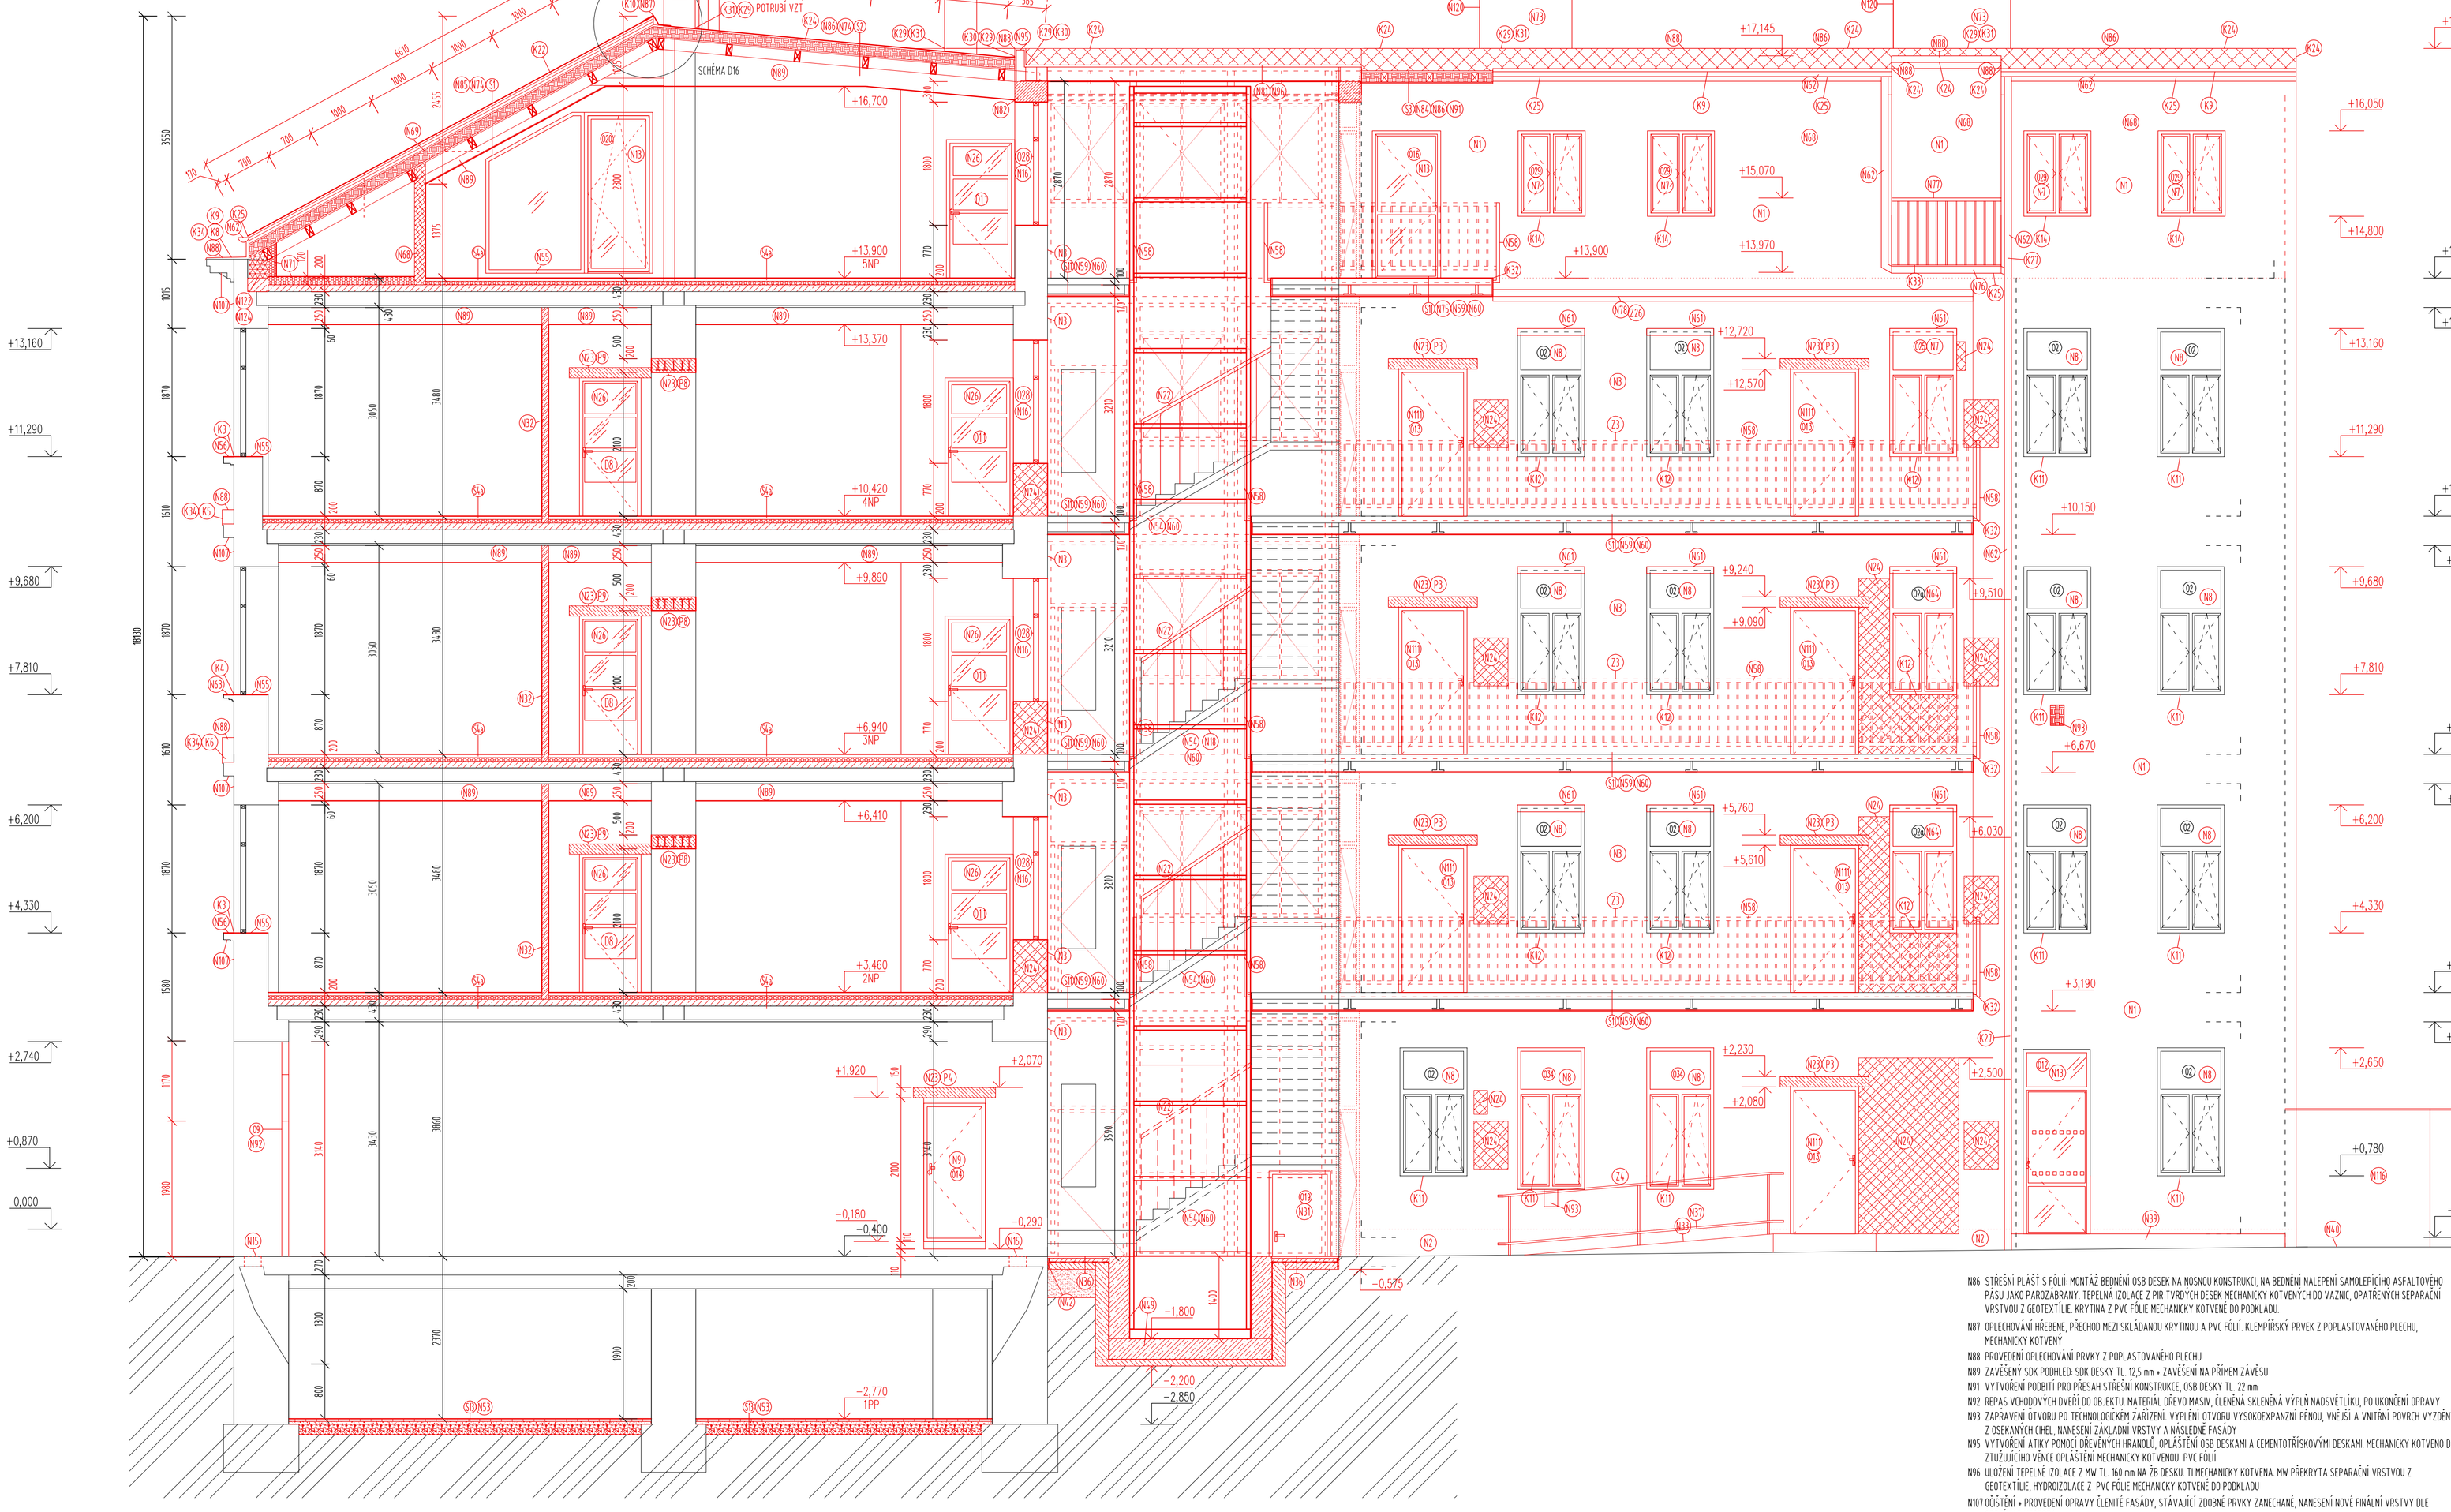

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ ZDIVO CPP
- ZDIVO CPP, VÝPLŇ DO NOSNÝCH OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚN
- SDK PŘÍČKA TL. 100/150 mm
- MEZIBYTOVÁ SDK PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM TL. 250 mm
- SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE, NOSNÉ HRANOLY 80/120 mm VÝPLŇ MW TL. 120 mm OPLÁŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU TL. 12,5 mm + V INTERIÉRU SDK DESKA TL. 12,5 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F TL. 160 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 160 mm
- TEPELNÁ IZOLACE MW TL. 30/120 mm
- TEPELNÁ IZOLACE PIR DESKY TL. 140 mm
- HYDROIZOLACE STŘECHY FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC-P
- STŘEŠNÍ KRYTINA, PVC FÓLIE
- VYPLNĚNÍ OTVORU VYSOKOEXPANZNÍ PĚNOU, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH VYZDĚNÝ Z OSEKANÝCH CHEL, NANESENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY A NÁSLEDNÉ FASÁDY

POZNÁMKY VE VÝKRESE

- STĚNY PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK OŠETŘENY, SPÁRY ZDIVA PROŠKRABÁNY
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ ROZVODY A PRVKY INSTALACÍ V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH ODSTRANĚNY
- V PROSTORECH, KDE BUDOU REALIZOVÁNY STAVEBNÍ ÚPRAVY A VEDENY NOVÉ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE OŠKRABÁNA STÁVAJÍCÍ VÝMALBA, NÁSLEDNĚ BUDE OMÍTKA VYROVNÁNA A PROVEDENA NOVÁ JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA S VRCHNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU VEŠKERÉ PROSTORY BUDOU NOVĚ V'MALOVÁNY
- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU STÁVAJÍCÍ, DOJDE K ZASLEPENÍ, PLYN NEBUDE V OBJEKTU VYUŽÍVÁN
- SKLENĚNÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH PROSTORŮ DO HYGIENICKÝCH PROSTOR BUDOU OPATŘENY NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ
- U VŠECH TRÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ KONTROLA ZHLAVÍ
- NOVÉ SDK PODHLEDY - SÁDROKARTONOVÉ DESKY S RÁSTEM ZAVĚŠENÉ NA PŘÍMÉM ZÁVĚSU KOTVENÉM DO NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU
- V PROSTORÁCH, KDE BUDOU REALIZOVÁNY STAVEBNÍ ÚPRAVY, BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY VRSTVY PODLAHY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI A OSAZENY NOVÉ SKLADBY DLE VÝPISU SKLADEB
- DOJDE K REALIZACI DRÁŽEK PO ZAPUŠTĚNÍ NOVÉHO VEDENÍ TOPENÍ(STOUPACÍHO I PŘÍPOJNÉHO K JEDNOTLIVÝM OTI). VYTVŘENÍ TRASY BUDE PROVEDENO PŘI REALIZACI TRASY PO KONZULTACI S TOPENÁŘI
- OŠETŘENÍ VŠECH ZDĚNÝCH POVRCHŮ V SUTERÉNU NA REŽNÉ ZDIVO S PROŠKRABÁNÍM SPÁR
- DOJDE K VYBOURÁNÍ PROSTUPU DO SOPOUCHŮ KOMÍNU PRO NAPOJENÍ SPIROPOTRUBÍ OD DIGESTOŘÍ A K ODVĚTRÁNÍ KOUPELEN

N86 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ S FÓLIÍ: MONTÁŽ BEDNĚNÍ OSB DESEK NA NOSNOU KONSTRUKCI, NA BEDNĚNÍ NALEPENÍ SAMOLEPÍCÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU JAKO PAROZÁBRANY. TEPELNÁ IZOLACE Z JNR TVRDÝCH DESEK MECHANICKY KOTVENÝCH DO VAZNIC, OPATŘENÝCH SEPARAČNÍ VRSTVOU Z GEOTEXTILIE, KRYTINA Z PVC FÓLIE MECHANICKY KOTVENÉ DO PODKLADU

N87 OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE, PŘECHOD MEZI SKLÁDANOU KRYTINOU A PVC FÓLIÍ. KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, MECHANICKY KOTVENÝ

N88 PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

N89 ZAVĚŠENÝ SDK PODHLEDOVÝ STROP, TL. 12,5 mm + ZAVĚŠENÍ NA PŘÍMÉM ZÁVĚSU

N91 VÝTVOŘENÍ PODKROVÍ PRO PŘÍSTUP S ŘÍŠENÍ KONSTRUKCE, OSB DESKY TL. 22 mm

N92 REPAS VCHODOVÝCH DVEŘÍ DO OBJEKTU. MATERIÁL DŘEVO MASIV, ČLENĚNÁ SKLENĚNÁ VÝPLŇ NADSVĚTLÍKU, PO UKONČENÍ OPRAVY

N93 ZAPRAVENÍ OTVORU PO TECHNOLOGICKÉM ZAŘÍZENÍ. VYPLNĚNÍ OTVORU VYSOKOEXPANZNÍ PĚNOU, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH VYZDĚNÝ Z OSEKANÝCH CHEL, NANESENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY A NÁSLEDNÉ FASÁDY

N95 VYTVOŘENÍ ATIKY POMOCÍ DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ, OPLÁŠTĚNÍ OSB DESKAMI A CEMENTOTŘÍSKOVÝM DESKAMI. MECHANICKY KOTVENO DO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE OPLÁŠTĚNÍ MECHANICKY KOTVENOU PVC FÓLIÍ

N96 ULOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE Z MW TL. 160 mm NA ŽB DESKU. TI MECHANICKY KOTVENA. MW PŘEKRYTÁ SEPARAČNÍ VRSTVOU Z GEOTEXTILIE, HYDROIZOLACE Z PVC FÓLIE MECHANICKY KOTVENÉ DO PODKLADU

N97 OŠETŘENÍ + PROVEDENÍ OPRAVY ČLENĚNÉ FASÁDY, STÁVAJÍCÍ ZDIVOVÉ PRVKY ZANECHÁNÉ, NANESENÍ NOVÉ FINÁLNÍ VRSTVY DLE ODSTUPU INVESTORA

N108 OŠETŘENÍ NA REŽNÉ ZDIVO S PROŠKRABÁNÍM SPÁR MEZI JEDNOTLIVÝMI PRVKY ZDIVA

N111 OSAZENÍ NOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ U = 1,1 W/m²K. PROTIPOŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ. PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITÝ APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TEPELNÉHO MOSTU. OTVORŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÉ DVEŘE VYROBÍ. DODÁVKA VČETNĚ ROHOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ DO ZDI A NADPRAŽÍ.

N116 VYSKLADNÍNÍ ZDI ZE ŽTAREČNÍHO BETONU TL. 200 mm NA BETONOVÝ ZÁKLAD, ULOŽENÍ KONTAKTNÍ VÝZTUŽE A ZMONOLITNĚNÍ KONSTRUKCE BETONEM TŘÍDY C20/25. UKONČENÍ PLOTOVOU STŘÍŠKOU ŠÍŘKY NA BEDNĚNÍ TL. 210 mm. VÝŠKA ZDI 2000 mm. S.TYK MEZI

N120 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ, NÁSLEDNÉ ČÁST ROZEBRÁNA. DOJDE K PROPOJENÍ PRŮDUCHŮ A K VYTVOŘENÍ NOVÉ BETONOVÉ HLAVY S PŘESAHEM 50 mm. VYTVOŘÍ SE VĚTRACÍ OTVORY 200x200 mm NA KRATŠÍ STRANĚ. OTVOR BUDE MIN. 500 mm NAD HŘEBENEM STŘECHY, BETONOVÁ HLAVA PAK 200 mm NAD VĚTRACÍM OTVOREM. KOMÍN BUDE OPATŘEN NOVOU OMÍTKOU.

N122 ZATEPLENÍ KAPSY, VYSOKOEXPANZNÍ PĚNOU, VZNIKLÉ PO ODLOŽENÍ STŘEŠNÍHO OCELOVÉHO VAZNÍKU

N124 PODKLADNÍ BETONOVÝ BLOK 200x200x200mm, C25/254, XC1

N64 ZNOVUOSAZENÍ PŮVODNÍHO PLASTOVÉHO OKNA, KOTVENÍ PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY A TURBOŠROUBY, PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA PO OBVODU OKNA OŠETŘENA PÁSKOU Z MĚKČENÉHO PĚNOVÉHO POLYURETANU S OTEVŘENÝM PÓRY IMPREGNOVANÝ SYNTETICKOU PRYSKYŘICÍ ZPOMALUJÍCÍ HOŘENÍ. NA VNITŘNÍ STRANĚ PÁSKY ZAJIŠŤUJE ZVÝŠENOU TĚSNOST IMPREGNACE A INTEGROVANÁ PÁSKA, ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITÝ APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TEPELNÉHO MOSTU. ROZMĚRY (ZHOTOVITEL NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÁ OKNA VYROBÍ). Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÍ NOVÉHO PARAPETU Z DTD DESKY NA NÍZKOEXPANZNÍ PĚNU. ZE VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZEN NOVÝ VENKOVNÍ PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PROŘEZNÝ PARAPET MÍRNĚ SVOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU PRO DOTAŽENÍ K OKNU A NOVÉ FASÁDĚ

N68 SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE NOSNÝ RÁM Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 120x80 mm OPLÁŠTĚNÝ SÁDROVLÁKNITÝM DESKAMI. DUTINA VYPLNĚNA TEPELNOU IZOLACÍ Z MW TL. 120 mm, Z VNITŘNÍ STRANY OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI NA SÁDROVLÁKNITÉ DESKY. KOTVENÉ DESKY VRUTY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU. VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VÝMALBA

N69 OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH STŘEŠNÍCH OKEN U_W = 1,1 W/m²K, BARVA BÍLÁ, ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, ROZMĚRY 940x1200 mm (ZHOTOVITEL NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÁ OKNA VYROBÍ), PLECHOVÁNÍ OKEN JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA

N71 TEPELNÁ IZOLACE Z MW TL. 120 mm, IZOLACE PŮDNÍHO PROSTORU MW VOLNĚ LOŽENA NA PODLAHU A LEPENA NA ŘÍMSOVÉ ZDIVO

N73 NAHOZENÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA Z CPP, KOMÍNOVÉ TĚLESO UKONČENO NAD ÚROVNÍ NADSTAVBY KOMÍNOVOU HLAVOU, V INTERIÉRU OPATŘENO JÁDROVOU OMÍTKOU, VRCHNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU A V'MALBOU

N74 KONSTRUKCE KROVU OCELOVÁ KONSTRUKCE Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ HEB 160. STOJNY OSAZENY NA NOSNÝCH ZDECH KONSTRUKCE OCELOVÝCH KROKVÍ HEB 160 SVAŘOVANÝ ZE STOJNAMI. KONSTRUKCE KOTVENA DO SVISLÝCH STĚN POMOCÍ OCELOVÝCH PLATNI KOTVAMI. JEDNOTLIVÉ PRVKY OPATŘENY PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM. NA OCELOVÉ KONSTRUKCI ULOŽENY DŘEVĚNÉ VAZNICE ROZMĚRU 160x80 mm S HORNÍ HRANOU V ÚROVNI HORNÍ HRANY OCELOVÝCH KROKVÍ. VAZNICE KOTVENY K OCELOVÝM KROKVÍM OCELOVÝM PŘÍLOŽKAMI, PROFILU PROSTOR KAPSY VYPLNĚN PĚNOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TEPELNÉHO MOSTU.

N75 KONSTRUKCE NOVÉ PAVLAČE: ZA OCELOVÉ NOSNÍKY PŘ. 100 KOTVENY DO OBVODOVÉ ZDI. NA NOSNÍKY POLOŽENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU SE ZALITÍM BETONOVOU MAZANINOU, BETON TŘÍDY C20/25, TL. 100 mm.

N76 OSAZENÍ OKAPOVÝCH SYSTÉMŮ KOTVENÉHO NA OSB DESKU TL. 22 mm, OSB DESKA MECHANICKY KOTVENA DO HŘEBÍKOVÉ DESKY, OKAPOVÝ SYSTÉM SLOŽEN Z OKAPNÍČKY NA KTEROU JE DOTAŽENA KERAMIKOVÁ ŽLABA, POD OKAPNÍČKOU OSAZEN ŽLAB TO. CELÝ SYSTÉM SVEDEN DO DEŠŤOVÉHO SVODU DN 100

N77 OSAZENÍ NEROZVINUTÉ ZÁBRADLÍ S VRCHNÍM KOTVENÝM DO NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1100 mm. ZÁBRADLÍ OPATŘENO NÁTĚREM PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM V BARVĚ DLE HLINÍKOVÉHO PLÁŠTĚ ZÁKRYTÍ ATIKA. MADLO ZÁBRADLÍ Z TRUBKY Φ 48 mm, VÝPLŇ ZE SVISLÉ GRENTOVANÝMI TYČEMI Ø 10 mm S MAX. OSOVOU ŠÍŘKOU 120 mm. SLOUPKY ZÁBRADLÍ OPATŘENY SYSTÉMOVÝM NÁSTAVCEM HYDROIZOLACE PROTI PRŮNIKU VLHKOSTI A KRYTKOU PRO ZAKRYTÍ VRTÁŽNÉ HI

N78 OSAZENÍ STŘÍŠKY NAD PAVLAČÍ, PODPŮRNÁ KONZOLA Z NEREZOVÉ OCELE. MECHANICKY PŘÍMO KOTVENA DO NOSNÉ OBVODOVÉ ZDI. KONSTRUKCE UCHYCUJE STŘÍŠKU Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA. PŘECHOD MEZI JEDNOTLIVÝMI TABULEMI ŘEŠEN PŘEKRYTÍM PRVKEM OPATŘENÝM TĚSNÍCÍMI PODLOŽKAMI.

N81 ZMONOLITNĚNÍ BETONOVÉ STROPNÍ DESKY TL. 350 mm NAD PROSTOREM SCHODIŠTĚ, MATERIÁL: BETON TŘÍDY C 20/25, KRYTÍ VÝZTUŽE 20 mm VÝZTUŽ DLE STATICKÉHO VÝPOČTU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA POHLEDOVÝ BETON ZE SPODNÍ STRANY. DESKA ZALOMENA V KRAJÍCH A OSAZENA NA ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC, V MÍSTĚ ULOŽENÍ Z PATNÍCH DESEK OCELOVÉ KONSTRUKCE VYKOUSNUTÍ OTVORU

N82 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE MATERIÁL: BETON TŘÍDY C20/25. VÝZTUŽ DLE STATICKÉHO VÝPOČTU.

N84 KONSTRUKCE KROVU NADSTAVBY: DŘEVĚNÉ KROKVE. OSAZENY NA SENDVIČOVÉ KONSTRUKCI. KROKVE VE SPÁDU. OSAZENÍ TESAŘSKÝM ZÁŘEZY NA OBVODOVOU KONSTRUKCI A KOTVENÍ TURBOŠROUBY. PŘÍSAH KROKVÍ DO DVORNÍ ČÁSTI 400 mm

N85 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SE SKLADBOU KRYTINOU: MONTÁŽ BEDNĚNÍ OSB DESEK NA NOSNOU KONSTRUKCI, NA BEDNĚNÍ NALEPENÍ SAMOLEPÍCÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU JAKO PAROZÁBRANY. TEPELNÁ IZOLACE Z JNR TVRDÝCH DESEK MECHANICKY KOTVENÝCH DO VAZNIC, OPATŘENÝCH DRUHÉ FÓLIÍ, LATOVÁNÍM A PŘÍVODNÍ SKLADBOU STŘEŠNÍ KRYTINOU DOPLNĚNÁ O VĚTRACÍ TAŠKY (CCA 30 KS. VĚTRACÍ TAŠKY ULOŽENY VE DRUHÉ ŘADĚ OD HŘEBENE.

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

N1 PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDY, ZATEPLENÍ ZDIVA PĚNOVÝM POLYSTYRÉNEM EPS 70 F TL. 160 mm, λ = 0,038 W/mK, KOTVENÍ POMOCÍ TALÍŘOVÝCH HMOŽDÍNEK S KOVOVÝM TRNEM A ZAPUŠTĚNOU HLAVOU, ZÁKLADNÍ VRSTVA TENKOVRSTVÁ ARMOVACÍ STĚRKA, MINERALNÍ, TL. 4 mm S PERLINKOU 165 g/m². POVRCHOVÁ ÚPRAVA, TENKOVRSTVÁ HLADKÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2 mm, OMÍTKA S OBSAHEM SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE, V ODSTÍNU DLE INVESTORA. OŠETŘENÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENÝ PASY Z XPS λ = 0,039 W/mK

N2 OČIŠTĚNÍ + ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZDIVA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM XPS TL 160mm, λ=0,038W/mK, KOTVENO LEPENÍM, ZÁKLADNÍ VRSTVU BUDE TVOŘIT TENKOVRSTVÁ ARMOVACÍ STĚRKA, MINERALNÍ TL 4 mm S PERLINKOU 490 g/m². POVRCHOVOU ÚPRAVU BUDE TVOŘIT DEKORATIVNÍ OMÍTKA, V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE INVESTORA, APLIKACE IZOLACE BUDE POKRAČOVAT 300 AŽ 600 mm POD POVRCH UPRAVENÉHO TERÉNU

N3 OČIŠTĚNÍ + PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDY, ZÁKLADNÍ VRSTVA TENKOVRSTVÁ ARMOVACÍ STĚRKA, MINERALNÍ, TL. 4 mm S PERLINKOU 165 g/m², POVRCHOVÁ ÚPRAVA, TENKOVRSTVÁ HLADKÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm, OMÍTKA S OBSAHEM SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE, V ODSTÍNU DLE INVESTORA

N4 OČIŠTĚNÍ + PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDY SOKLOVÉ ČÁSTI, ZÁKLADNÍ VRSTVU BUDE TVOŘIT TENKOVRSTVÁ ARMOVACÍ STĚRKA, MINERÁLNÍ TL 4 mm S PERLINKOU 490 g/m², POVRCHOVOU ÚPRAVU BUDE TVOŘIT DEKORATIVNÍ OMÍTKA, V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE INVESTORA

N7 OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN U_W = 0,8 W/m²K, KOTVENÍ PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY A TURBOŠROUBY, PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA PO OBVODU OKNA OŠETŘENA PÁSKOU Z MĚKČENÉHO PĚNOVÉHO POLYURETANU S OTEVŘENÝM PÓRY IMPREGNOVANÝ SYNTETICKOU PRYSKYŘICÍ ZPOMALUJÍCÍ HOŘENÍ. NA VNITŘNÍ STRANĚ PÁSKY ZAJIŠŤUJE ZVÝŠENOU TĚSNOST IMPREGNACE A INTEGROVANÁ PÁSKA, ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITÝ APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TEPELNÉHO MOSTU. ROZMĚRY (ZHOTOVITEL NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÁ OKNA VYROBÍ). Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÍ PARAPETU Z DTD DESKY NA NÍZKOEXPANZNÍ PĚNU. ZE VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZEN NOVÝ VENKOVNÍ PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PROŘEZNÝ PARAPET MÍRNĚ SVOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU PRO DOTAŽENÍ K OKNU A NOVÉ FASÁDĚ

N8 OSAZENÍ NOVÝCH PARAPETŮ-ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITÝ APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TEPELNÉHO MOSTU. ROZMĚRY (ZHOTOVITEL PARAPETŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÉ PARAPETY VYROBÍ). Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÍ NOVÉHO PARAPETU Z DTD DESKY NA NÍZKOEXPANZNÍ PĚNU. ZE VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZEN NOVÝ VENKOVNÍ PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PROŘEZNÝ PARAPET MÍRNĚ SVOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU PRO DOTAŽENÍ K OKNU A NOVÉ FASÁDĚ

N5 UZAVŘENÍ OTVORU V PODLAZE: OŠETŘENÍ OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ + VYSÁLOVÁNÍ OTVORU ZE SPODNÍ STRANY, NÁSLEDNÉ ZALITÍ OTVORU BETONEM C 20/25, ZAROVNÁNÍ POVRCHU S PŮVODNÍ NÁSLAPNÍ VRSTVOU

N6 OSAZENÍ NOVÝCH HLINÍKOVÝCH OKEN U_W = 1,1 W/m²K, KOTVENÍ PŘES KOTVÍCÍ PÁSKY A TURBOŠROUBY, PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA PO OBVODU OKNA OŠETŘENA PÁSKOU Z MĚKČENÉHO PĚNOVÉHO POLYURETANU S OTEVŘENÝM PÓRY IMPREGNOVANÝ SYNTETICKOU PRYSKYŘICÍ ZPOMALUJÍCÍ HOŘENÍ. NA VNITŘNÍ STRANĚ PÁSKY ZAJIŠŤUJE ZVÝŠENOU TĚSNOST IMPREGNACE A INTEGROVANÁ PÁSKA, ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITÝ APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TEPELNÉHO MOSTU. ROZMĚRY (ZHOTOVITEL NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÁ OKNA VYROBÍ). Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÍ NOVÉHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PROŘEZNÝ PARAPET MÍRNĚ SVOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU PRO DOTAŽENÍ K OKNU A NOVÉ FASÁDĚ

N10 NOVÝ BEZSTROJOVNOVÝ VÝTAH S NOSNOSTÍ 450 kg, VSTUPNÍ POLOAUTOMATICKÉ DVEŘE 800/2000 mm. POHON VÝTAHU OSAZEN NA KABINĚ VÝTAHU, KONSTRUKCE ŠACHTY OCELOVÝCH PROFILŮ 60x60x4 mm. VÝPLŇ PROSKLENÁ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, RÁM PRO SKLA L 30x30. PROTIZÁVAŽÍ ZAVĚŠENO Z BOČNÍ STRANY KABINY. ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY NA STŘECHU.

N9 UZAVŘENÍ ATRIA (PROSTORU SCHODIŠTĚ). LEHKÝ HLINÍKOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ, SYSTÉMOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE. KONSTRUKCE OSAZENA NA BETONOVÝCH ZÁKLADECH, VODOROVNÁ ČÁST KONSTRUKCE KOTVENA DO OBVODOVÉ ZDI OBJEKTU VEDENA PODPAVLAČÍ NÁSLEDUJÍCÍHO PODLAŽÍ. KONSTRUKCE ZAŠŘÍCENÁ PLÁŠŤ SYSTÉMOVÝMI NOSNÍKY SPOJENÝ SE SVISLÝM RASTREM A NAPOJENY NA ŽB DESKU ULOŽENOU NAD PROSTOREM SCHODIŠTĚ. OKNA UTEVÍRAVÁ-SKLOPNÁ. PARAPETNÍ ČÁST Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, DVEŘE ŘEŠENY JAKO POŽÁRNÍ UZÁVĚR. PŘECHOD Z CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY NA NECHRÁNĚNOU PAVLAČ S MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30. SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ OPATŘENA OKOPOVOU PLECHOU + BEZPEČNOSTNÍ SKLO. PAMOVÁ KLIKA. DVEŘE V NP -5. VÝSTUPEM NA RAMPU OSAZENY MADLEM VE VÝŠCE 800 mm PRO BEZBARIÉROVÉ POUŽÍVÁNÍ. DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO OPRACOVÁNÍ PŘECHODŮ MEZI KONSTRUKCÍ FASÁDY A NAPOJENÍM NA JEDNOTLIVÉ KONSTRUKCE OBJEKTU

N22 REPASOVÁNÍ PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ S DOPLNĚNÍM CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ, KOTVENO DO SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ

N23 OSAZENÍ PŘÍKLADU TVOŘENÉHO VÁLCOVANÝMI PROFILY NAD NOVÉ VZNIKLÝM PŘÍPADNÉ BOURÁNÍM OTVOREM, MIN. ULOŽENÍ NA OBOU STRANÁCH 150 mm. POSTUPNÉ OSAZOVÁNÍ PROFILŮ S BOURÁNÍM KAPES PRO ULOŽENÍ.

N24 ZAZDĚNÍ OTVORŮ A NIK - VYZDÍVKA Z CHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, VYZDÍDÁNO NA MALTU CEMENTOVOU

N26 OSAZENÍ NOVÝCH OTVÍRAVÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ + MONTÁŽ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

N31 OSAZENÍ NOVÝCH OTEVÍRAVÝCH OCELOVÝCH DVEŘÍ + MONTÁŽ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

N32 MONTÁŽ SDK PŘÍČEK. VČETNĚ NOVÝCH UW A CW PROFILŮ, KOTVENÍ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PŘÍLOŽKAMI

N33 VYBUDOVÁNÍ VYROVNÁVACÍ RAMPY, NÁŠLAPNÁ VRSTVA TVOŘENA BETONOVOU DLAŽBOU 200x100x40 mm, PODKLADNÍ VRSTVY ZHUTNĚNÝ, OKRAJ RAMPY TVOŘEN BETONOVÝM PALISADAMI OSAZENÝM DO 80-100 mm VYSOKÉHO BETONOVÉHO LOŽE PROVÁDĚNÉHO ZE ZAVLHLÉ BETONOVÉ SMĚSI SKLON RAMPY 8%

N34 VYBUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY 200x100x40 mm, OSAZENÍ DLAŽBY DO LOŽNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FRAKCE 4–8 mm TL. 40 mm. ROZNÁŠECÍ VRSTVA Z KAMENIVA FRAKCE 8–16 mm TL. 150 mm

N54 VYSPRAVENÍ STROPNÍ SCHODIŠŤ PO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A OČIŠTĚNÍ, PŘÍPADNÉ VYDTELNĚ ČÁSTI VÝZTUŽE SE OPATŘÍ OCHRANNÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM. POVRCH SE DOPLNÍ REPROFILAČNÍ MALTOU V PŘÍSLUŠNÝCH VRSTVÁCH S APLIKACÍ SPOJOVACÍHO MŮSTKU MEZI VÝZTUŽÍ A OPRAVNOU HMOTOU

N55 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ-ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITÝ APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TEPELNÉ PARAPET ROZMĚRY (ZHOTOVITEL PARAPETŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÉ PARAPETY VYROBÍ). Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÍ PARAPETU Z DTD DESKY NA NÍZKOEXPANZNÍ PĚNU.

N56 OSAZENÍ VNĚJŠÍHO PROŘEZNÉHO PARAPETŮ-ZAPRAVENÍ VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PRO PŘECHOD MEZI KONSTRUKCÍ A FASÁDOU POUŽITÝ APU LIŠTY SE SÍŤOVINOU PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TEPELNÉ PARAPET ROZMĚRY (ZHOTOVITEL PARAPETŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÉ PARAPETY VYROBÍ). Z VNĚJŠÍ STRANY OSAZENÍ PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PROŘEZNÝ PARAPET MÍRNĚ SVOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU PRO DOTAŽENÍ K OKNU A NOVÉ FASÁDĚ

N58 OSAZENÍ NOVÉHO ZÁBRADLÍ, KOTVENÍ ZBOKU DO BETONOVÉ STAVAJÍCÍ DESKY. VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1100 mm. ZÁBRADLÍ OPATŘENO NÁTĚREM PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM V BARVĚ DLE HLINÍKOVÉHO PLÁŠTĚ ZAKRYTÍ ATIKA. MADLO ZÁBRADLÍ Z TRUBKY Φ 48 mm, VÝPLŇ ZE SVISLÉ ORENTOVANÝMI TYČEMI Ø 10 mm S MAX. OSOVOU ŠÍŘKOU 120 mm

N59 ÚPRAVA POVRCHU PAVLAČE, NANESENÍ EPOXIDOVÉ PENETRACE NA OČIŠTĚNÝ BETONOVÝ POVRCH, NÁSLEDNÉ APLIKACE EPOXIDOVÉHO PROBAREVNĚNÉHO NÁTĚRU POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTISKLUZNÝ PUR LAK CELOPLOŠNÉ NANESEN. UKONČENÍ O VOLNÉHO KONCE UKOMOVÁVÁM PROFILEM S OKAPNÍČKOU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU. UKONČENÍ U ZDI VYTAŽENÍM EPOXIDOVÁ ZED 200 mm

N60 KRYCÍ VRSTVA SCHODIŠŤ A PAVLAČ. JAKO KRYCÍ VRSTVA POUŽITY CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ A2 s1, d0. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLADKÁ. DESKY OPATŘENY ZÁKLADNÍM PODNÁTĚREM A FINÁLNÍ