R1

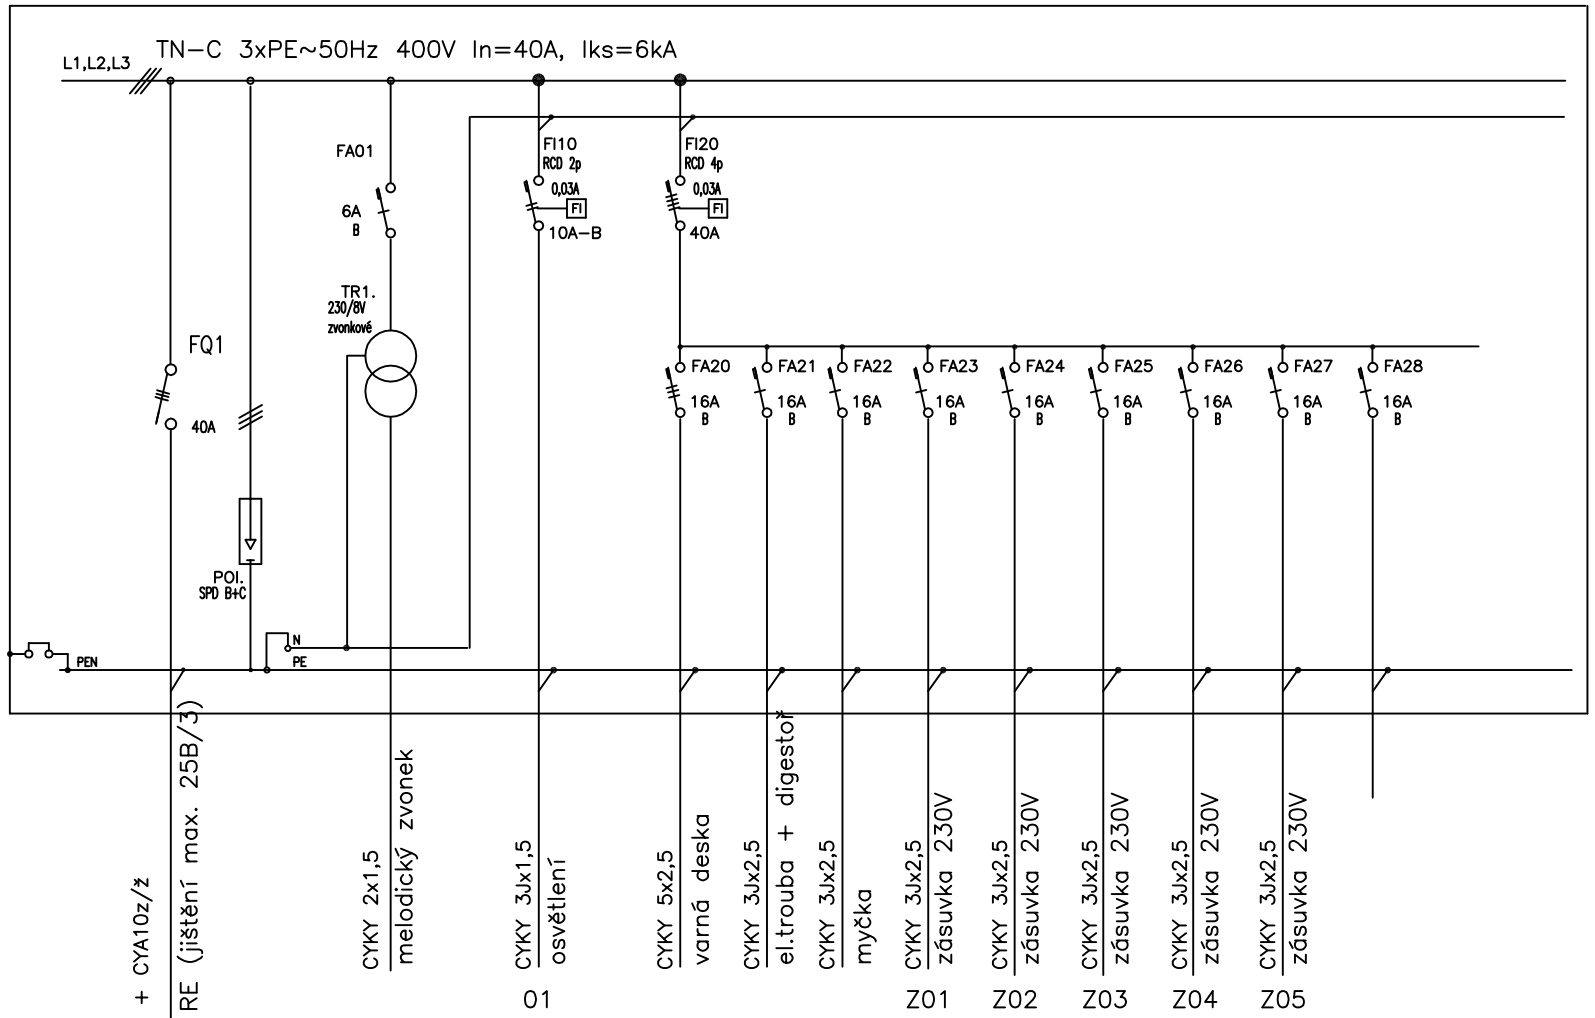

ROZVADĚČ R1:

PLASTOVÝ – PŘISAZENÝ
VELIKOST POLE 400x400x130mm
PŘÍVOD SPODEM
VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN–C–S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE TN–C–S DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2.

STANDARTS:

POWER SUPPLY SYSTEM
230/400V AC 50Hz TN–C–S
PROTECTION AGAINST INDIRECT CONTACT
PROTECTION BY AUTOMATIC SUPPLY DISCONECTION ACCORDING CSN 33 2000–4–41 ED.2.

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e–mail: kontakt@energy–benefit.cz
internet: www.energy–benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Jiří Provazník
Zodpovědný projektant:
Ing Vítězslav Gregar

PROJEKT:
Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017
BAYEROVA 7 BYT Č.4

STAVEBNÍK:
Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

razítko a podpis

Zakázkové číslo:	Paré:
170090	
Datum:	
22.06.2017	

ČÁST, PROFESE: TPS – ZAŘ. SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.4b	DSP	00

VÝKRES: ROZVÁDĚČ R1

Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
02	2 x A4	***