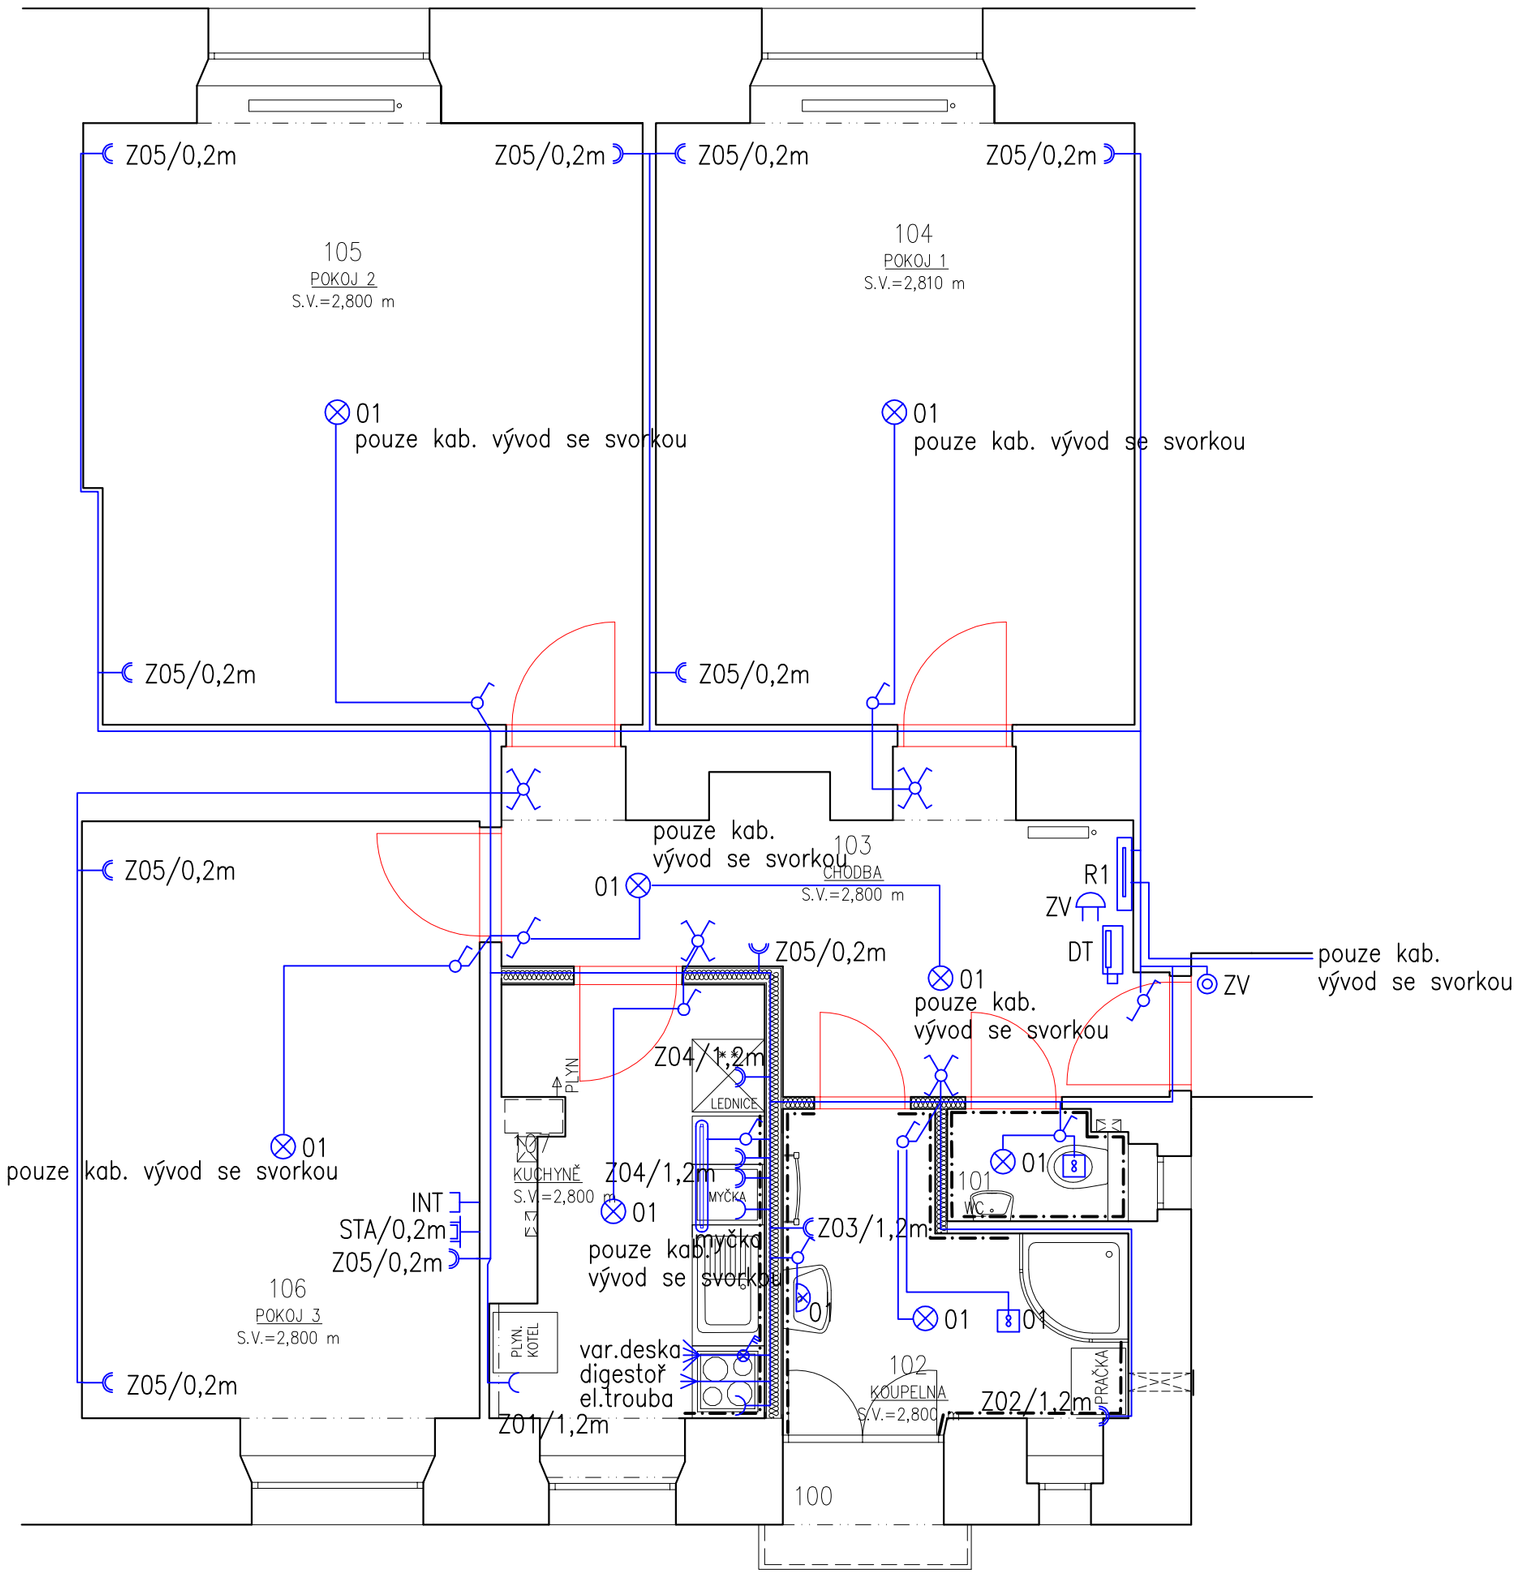

INFORMATIVNÍ SCHEMA ELEKTROINSTALACE PRO KUCHYŇSKOU LINKU

(ZÁSUVKY A VÝVODY SE UMÍSTÍ DLE KONKRÉTNĚ POUŽITÉ KUCHYNĚ)

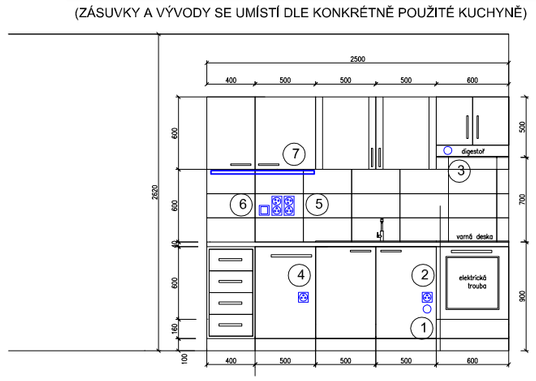

1. - vývod pro el. sporák (el. varný panel), ukončení v krabici,
2. - zásuvka pro el.troubu, samostatně jištěná
3. - vývod pro digestoř
4. - zásuvka pro myčku
5. - dvojzásuvky 2ks
6. - vypínač osv. linky
7. - LED pásek

NORMY:	STANDARTS:
SOUSTAVA NAPĚTÍ	POWER SUPPLY SYSTEM
230/400V AC 50Hz TN-C-S	230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ	PROTECTION AGAINST INDIRECT CONTACT
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE TN-C-S DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2.	PROTECTION BY AUTOMATIC SUPPLY DISCONECTION ACCORDING CSN 33 2000-4-41 ED.2.

Pro zásuvku internet vést trubku 13mm před vstup do bytu.
Trubku ukončit k krab.vel. 68, popř. napojit na stáv. internet (telefon).

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m,]	S.V. [m]	POZNÁMKA
101	KOMORA	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	2,14	2,790	PVC LIŠTA
102	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	1,24	2,780	KER. OBKLAD V=1600 mm
103	KUCHYŇ	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	12,29	2,800	OBKL. STĚNY 900-1400 mm
104	POKOJ 1	PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	19,72	2,810	DŘEVĚNÁ LIŠTA
105	POKOJ 2	PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	22,74	2,800	DŘEVĚNÁ LIŠTA
106	POKOJ 3	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	16,25	2,800	PVC LIŠTA
107	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	5,24	2,800	KER. OBKLAD V=2100 mm
108	CHODBA 2	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,67	2,800	PVC LIŠTA
100	BALKON	KERMAICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	–	1,55	–	SOKL 80 mm

Legenda:

- Rozváděč NN
- Stropní svítidlo LED
- LED pásek
- vyp. řaz.1
- vyp. řaz.5
- vyp. řaz.6
- vyp. řaz.7
- zásuvka 230V/16A
- dvojzásuvka 230V/16A
- zásuvka internet
- zásuvka STA / UPC
- Svítidlo nad umývadlem tř.II LED
- Sporáková trojkombinace
- Ventilátor 70W tř.II. IP44
- zvonkové tlačítko
- melodický zvonek (nejiskrový)
- domovní telefon – stávající

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Jiří Provazník
Zodpovědný projektant:
Ing Vítězslav Gregar

PROJEKT:
Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017
BAYEROVA 7 BYT Č.4

STAVEBNÍK:
Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

razítko a podpis

Zakázkové číslo:	Paré:
170090	
Datum:	
22.06.2017	

ČÁST, PROFESE:	Část:	Stupeň:	Změna:
TPS – ZAŘ. SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	D.1.4b	DSP	00
VÝKRES:	Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
INSTALACE BYT	01	6 × A4	1:50