


PŮDORYS 4.NP

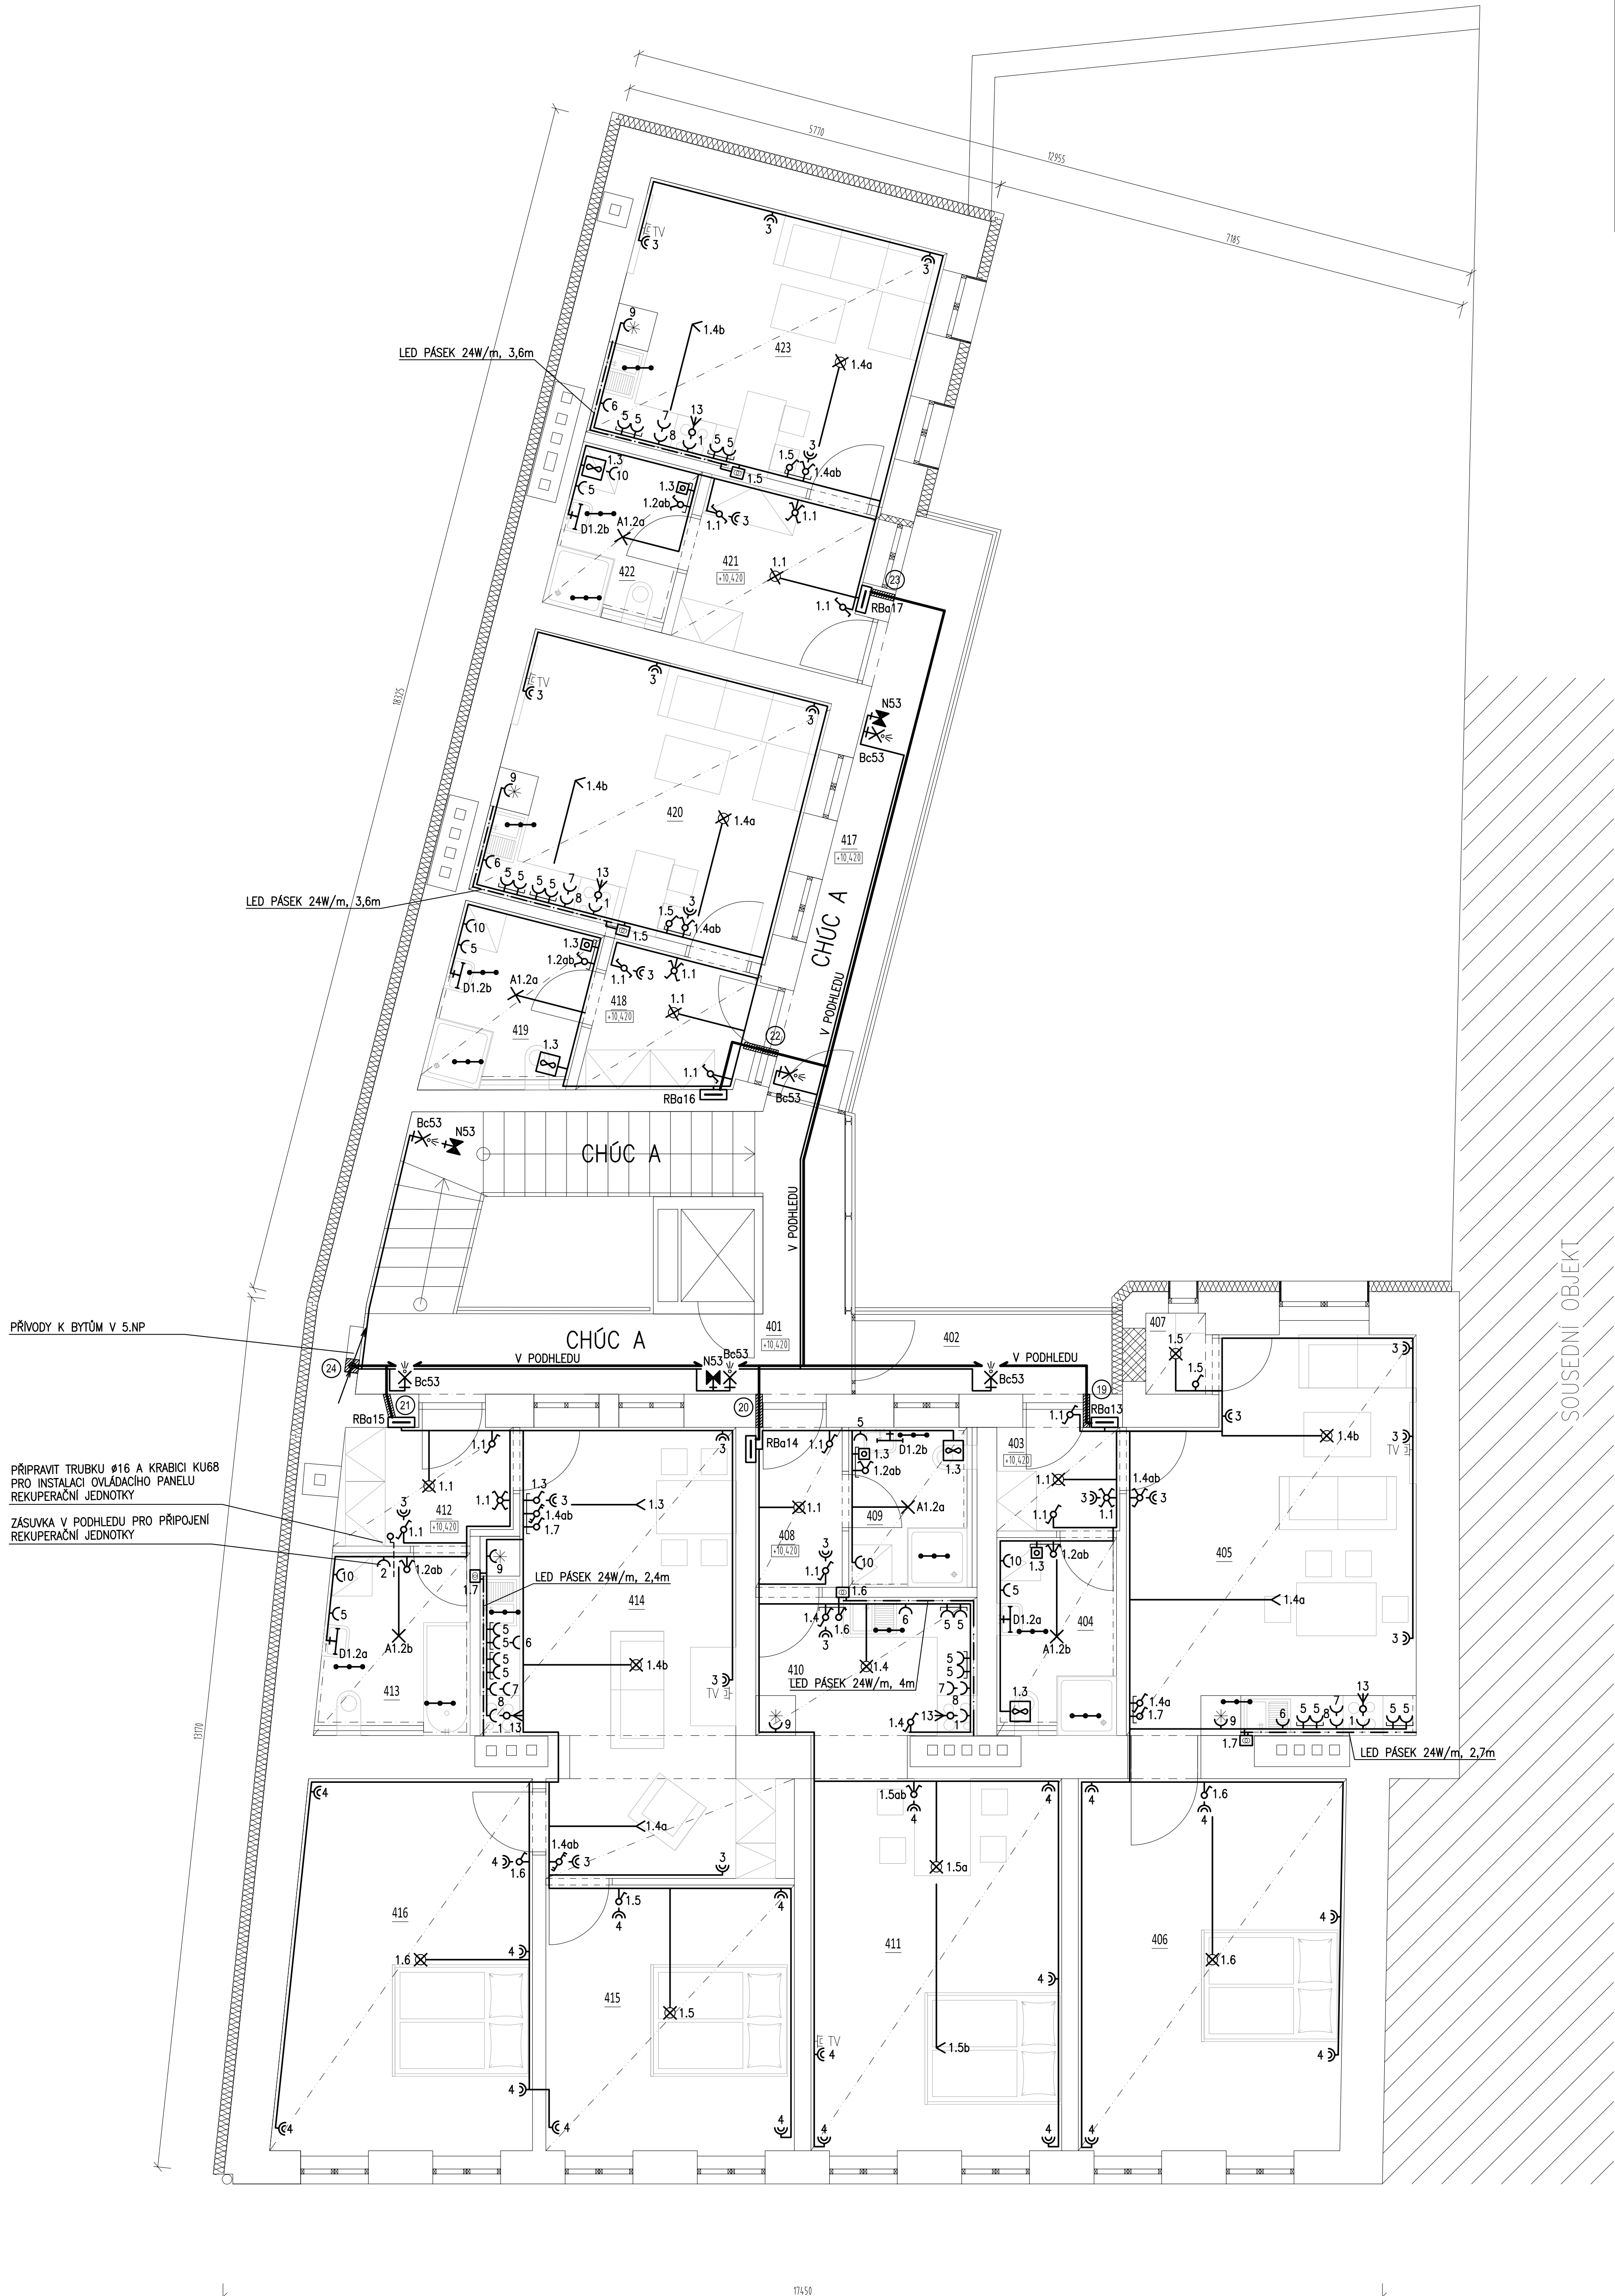

LEGENDA ELEKTRO			
	NOVÝ BYTOVÝ ROZVÁDĚČ		VÝVOD 3-FÁZOVÝ, 3x400V, Z KRABICE POD OMÍTKOU
	VYPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 1, BILÝ		KABELOVÝ VÝVOD UKONČENÝ OBJÍMKOU E27 SE ŽÁROVKOU
	VYPÍNAČ SÉRIOVÝ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 5, BILÝ		VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ, 18W, Ø22,5CM, 2700K, 2240LM, IP20, BARVA BILÁ
	VYPÍNAČ STŘIDAVÝ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 6, BILÝ		NÁSTĚNNÉ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x12W, E27, IP44 BARVA SEDA
	VYPÍNAČ STŘIDAVÝ DVOJITÝ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 6+1, BILÝ		NÁSTĚNNÉ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO S INTEGROVANÝM POHYBOVÝM SPÍNAČEM, 1x12W, E27, IP44
	VYPÍNAČ STŘIDAVÝ DVOJITÝ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 6+6, BILÝ		NAPÁJECÍ ZDROJ 230VAC/12VDC PRO LED PÁSEK LED PÁSEK 24W/m, TEPLÁ BILÁ, V AL PROFILU
	VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 7, BILÝ		NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO, 7W, 4000K, 490LM, IP44, NAD ZRCADLO, 40x300x115MM
	TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ POD OMÍTKU		PŘÍSAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO SVÍTICI PŘI VÝPADKU, 1x11W, IP65, 1H0D.
	ZÁSUVKA 230V/16A JEDNODUCHÁ, POD OMÍTKU		VENTILATOR 230V (DODÁVKA VZT)
	ZÁSUVKY VE SpOLEČNÉM VICENÁSOBNÉM RÁMEČKU		KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU
	DVOUZÁSUVKA 230V/16A, POD OMÍTKU		PROSTUP POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCI OPATŘENÝ PROTIPÓŽÁRNÍ UCÁVKOU S OZNAČENÍM
	ZÁSUVKA 230V/16A JEDNODUCHÁ, POD OMÍTKU, IP44, S VÍČKEM		KLESÁNÍ KABELOVÉ TRASY
	ZÁSUVKA 230V/16A JEDNODUCHÁ, NA POVRCH, IP44, S VÍČKEM		STOUPÁNÍ KABELOVÉ TRASY
	PŘÍMÝ VÝVOD 1-FÁZOVÝ, 230V		DOPLŇJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	STROP
401	PROSTOR SCHODIŠTĚ A VÝTAHU	24.91	3210	PODHLÉD CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY + VNĚJŠÍ OMÍTKA
BYT Č. 13				
402	ZÁVĚTŘÍ	4.89		PODHLÉD CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY + VNĚJŠÍ OMÍTKA
403	ŽÁDVEŘÍ	3.16	2800	SDK PODHLED
404	KOUPELNA + WC	5.36	2800	SDK PODHLED
405	OBÝVACÍ POKOJ + KK	24.37	2800	SDK PODHLED
406	LOŽNICE	22.48	2800	SDK PODHLED
407	KOMORA	1.19	2800	SDK PODHLED
BYT Č. 14				
408	ŽÁDVEŘÍ	3.40	2800	SDK PODHLED
409	KOUPELNA + WC	4.65	2800	SDK PODHLED
410	KUCHYŇSKÝ KOUT	6.89	2800	SDK PODHLED
411	OBÝVACÍ POKOJ	22.25	2800	SDK PODHLED
BYT Č. 15				
412	ŽÁDVEŘÍ	4.79	2800	SDK PODHLED
413	KOUPELNA + WC	6.10	2800	SDK PODHLED
414	OBÝVACÍ POKOJ + KK	24.11	2800	SDK PODHLED
415	LOŽNICE	15.12	2800	SDK PODHLED
416	LOŽNICE	20.68	2800	SDK PODHLED
BYT Č. 16				
417	OTEVŘENÁ PAVLAČ	10.75		PODHLÉD CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY + VNĚJŠÍ OMÍTKA
BYT Č. 17				
418	ŽÁDVEŘÍ	5.10	2800	SDK PODHLED
419	KOUPELNA + WC	5.66	2800	SDK PODHLED
420	OBÝVACÍ POKOJ + KK	18.26	2800	SDK PODHLED
BYT Č. 18				
421	ŽÁDVEŘÍ	6.79	2800	SDK PODHLED
422	KOUPELNA + WC	4.62	2800	SDK PODHLED
423	OBÝVACÍ POKOJ + KK	18.17	2800	SDK PODHLED

POZNÁMKY:
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ VZT NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3PEN+N+PE, 230/400V, AC 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

- ZÁKLADNÍ OCHRANA:
- ZÁKLADNÍ IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKY NEBO KRYTÝ
OCHRANA PŘI PORUŠE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇJÍCÍM PROUDOVÝM CHRÁŇČEM

POUŽITÉ NORMY

- ČSN 33 0185 ed.2
ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ČSN 33 2000-4-473
ČSN 33 2000-5-51 ed.3
ČSN 33 2000-5-52 ed.2
ČSN 33 2000-5-54 ed.3
ČSN 33 2000-5-56 ed.2
ČSN 33 2000-7-701 ed.2
ČSN 33 2130 ed.3
ČSN 33 4010
ČSN 34 2300 ed.2
ČSN 34 7402
ČSN 73 4301
ČSN EN 1838
ČSN EN 12464-1
ČSN EN 61439-1 ed.2
ČSN EN 61439-3
ČSN ISO 3864-1

VYPRACOVAL: Z. KREJČÍ	ZODP. PROJEKTANT: P. MORAVEC	Moravec a Prýma, v.o.s. Elektromontážní firma projekce – realizace Lazareti 7, 615 02, Brno tel./fax: 05/4015 2729	
VEDOUcí PROJEKTANT: P. MORAVEC	KONTROLOVAL: P. PRÝMA		
ZAKÁZNIK: MENHIR projekt, s.r.o.		ARCHIVNÍ č.:	3829-002-07-01-000
BRNO – VIDEŇSKÁ 229/11 REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU ČÁST ELEKTRO STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ:	DPS
OBSAH VÝKRESU: 4.NP +10,420		VÝR. ČÍSLO:	–
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys elektroinstalace		DATUM:	8/2018
		FORMÁT:	10A4
		MĚŘÍTKO:	1:50
		LIST:	1
		VÝKRES:	E11