


ULOŽENÍ TRUB PP, PVC

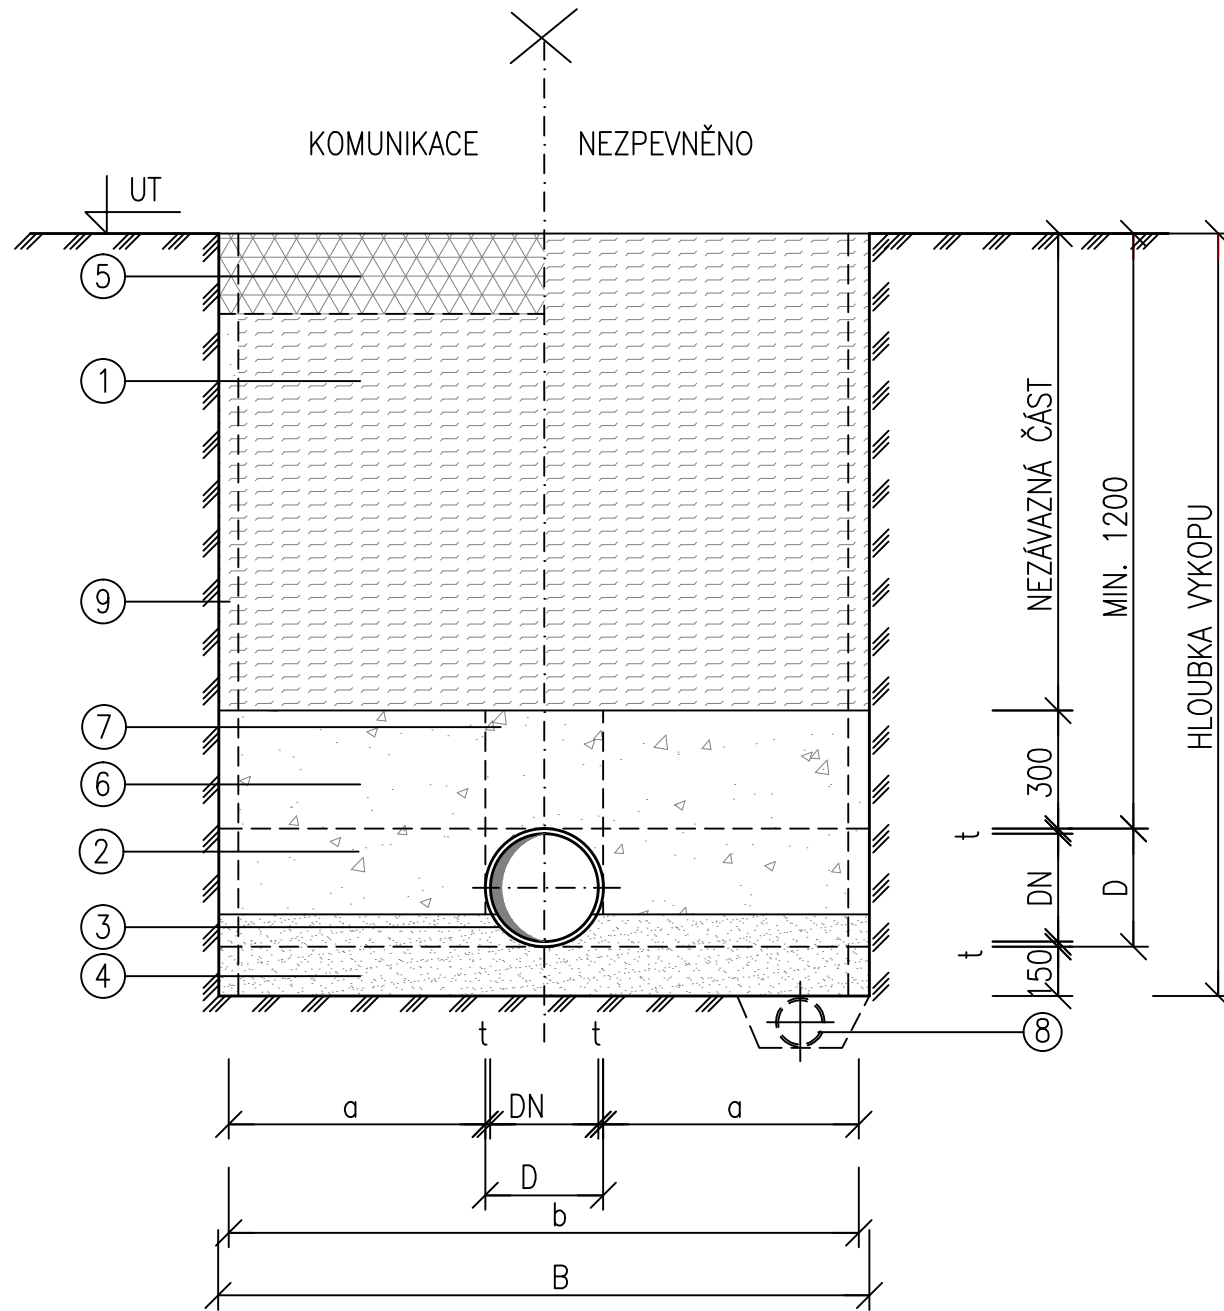

LEGENDA:

- 1 – ZÁSYP TŘIDĚNOU ZEMINOU, V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ RECYKLÁT, ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNO MIN. NA 95%PS MIMO VOZOVKU, VE VOZOVCE 95–100%PS
- 2 – HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- 3 – TROUBA PP, PVC
- 4 – PÍSKOVÝ PODSYP – TVAROVĚ PŘÍZPŮSOBENÝ
- 5 – POVRCH DLE SITUACE
- 6 – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP – HUTNIT PO VRSTVÁCH MIN.95%PS
- 7 – NAD TROUBOU NEHUTNIT
- 8 – DRÉN PE110(V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY)
- 9 – PAŽENÍ DLE GEOLOGIE

TABULKA ROZMĚRŮ

DN [mm]	d [mm]	b [m] ,H<1,75m	b [m] ,H=1,75–4m	a [m]
100	110	0,80	0,90	DLE "b"
125	140	0,80	0,90	DLE "b"
150	160	0,80	0,90	DLE "b"
200	225	0,80	0,90	DLE "b"
250	275	0,90	1,00	DLE "b"
300	315	0,90	1,00	DLE "b"
400	420	1,15	1,15	DLE "b"
500	525	1,25	1,25	DLE "b"
600	630	1,35	1,35	DLE "b"


POZN.: ŠÍŘKU VÝKOPU "B" JE NUTNO ZVĚTŠIT O MIN.100mm NA PAŽENÍ.
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM

- zákon č. 121/2000 Sb. -

±0,000 = 206,020m n.m. BpV


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

HIP	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant, kontroloval	Ing. Vít Ševčík Ing. Jiří Machovec sr.	
kreslil, vypracoval	Ing. Jiří Machovec jr. <i>Machovec</i>	
investor	Statutární město Brno, městská část Brno–střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	
akce	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - VÍDEŇSKÁ 229/11, BRNO - REKONSTRUKCE DOMU	
část	D.1.4.2 Zdravotechnika	
obsah výkresu	ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ	

Projektant části TZB:
ING. JIŘÍ MACHOVEC
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
VENHUDOVA 31
613 00 BRNO
IČO: 724 00 935
TEL: 515546053
mprojekt@technic.cz
http://www.mprojekt.technic.cz



formát	2xA4	
datum	08/2018	
stupněn dokumentace	DPS	
měřítko	–	číslo výkresu 26