SVISLÝ ŘEZ 1:5

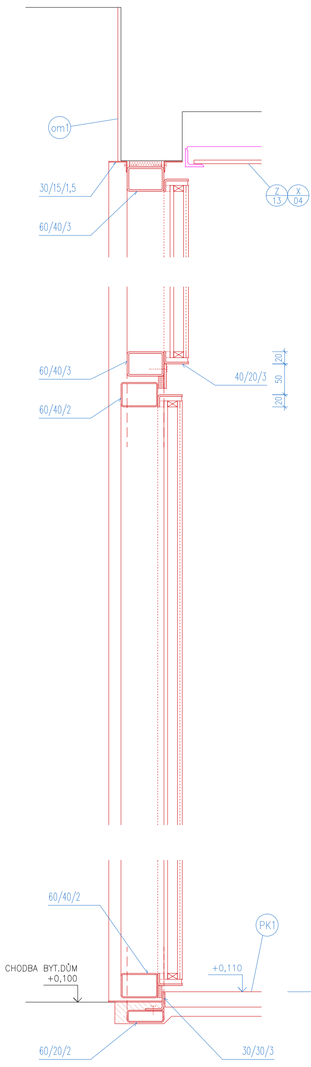

POHLED EXTERIER 1:10

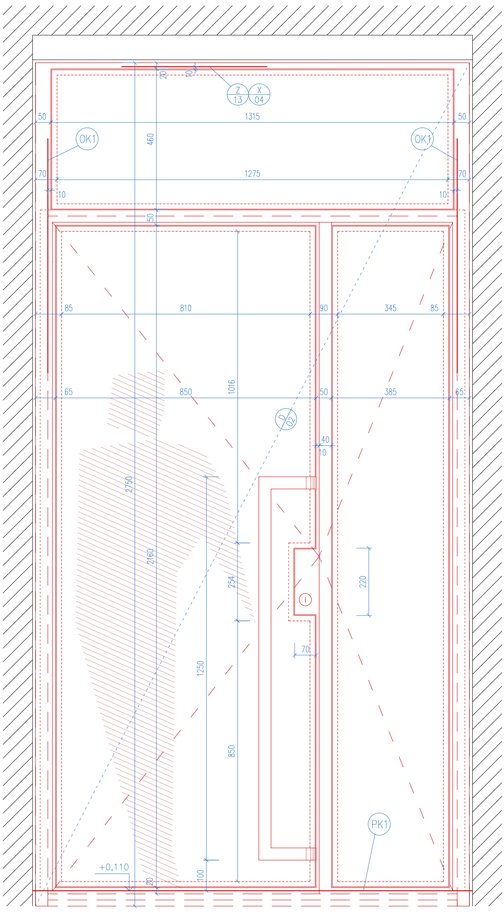

PŮDORYS 1:5

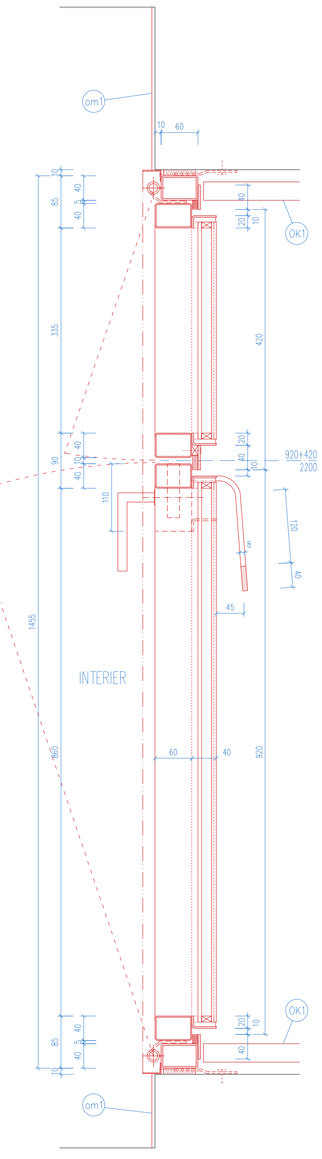

SPECIFIKACE PRO PRVKY:

D/01

1ks na míru vyrobené rámové dveře ocelové z uzavřených tenkostěnných profilů, dvojkřídlé s nadsvětlíkem, s naloženým zasklením, stavební hloubka 60+40mm

ROZMĚRY

světlý vnitřní rozměr 920+420/2200; celk. rozměry výrobku1415/2750mm
dále viz kresba

PROVEDENÍ

Svařované rámy z tenkostěnných ocel. profilů 60/40/2 (křídla) a 60/40/3 (rám), na které je naložen rámeček z L-profilů 40/20/3 pro vlepení dvojskla výplně; rám dveří stažen v prahu ocel. profilem 60/20/2 zapraveným do stávajícího podkladu;
Rám aktivního křídla bude upraven pro osazení panikového zámku – přisazení svařované plechové krabice 70/220mm
Klapačka bude provedena pásovou ocelí 40/4 přivařenou k rámu resp. k pasivnímu křídlu, do vzniklé polodrážky bude vsazeno těsnění

Povrch. úprava: nástřik dle NCS, odlišné barevné provedení pro zasklívací lištu
Zasklení: Tl dvojsklo, Ug 1,0 W/m²K, rámeček teplý nerez
Dveřní křídla: vnější sklo bezpečnostní lepené vrstvené
Nadsvětlík: bez požadavku na bezpečnostní sklo
Spára mezi sklem a osazovacím rámečkem vytmelena, černá
Sklo aktivního křídla s výřezem 70/220mm pro element zámku
Otevírání otevíravé dovnitř, kratší pasivní křídlo
Tep.tech.: Uw = bez požadavku
Těsnění: jednoúrovňové EPDM profil obdélný vlepený do klapačky rámu; práh polodrážkou (těsnění nalepeno na křídle)
Součástí je krycí hliníkový L-profil 30/15/1,5, p.ú. nástřik dle NCS

OSAZENÍ

Kotvením k okolním konstrukcím pomocí kovových příložek, pásků apod.,
Práh bude s vymezovacím nerez L-profilem 30/30/3 a krycím nerez plechem tl. 2mm r.š. 90mm
Připojovací spára bude vyplněna minerální izolací, příp. vypěněna

KOVÁNÍ

– Aktivní křídla: paniková samozamykací zámková vložka umožňující v odemčeném módu otevření dveří zvenku pouze pomocí klíče, zámek s rozetou nikl matný broušený; klika přímý tvar kruhového průřezu s drobným detailem změny průměru, matný nikl broušený; na straně exteriéru fix madlo svislé ohýbané z pásové oceli 40/8 přivařené k rámu křídla v místě L-profilu zasklení (tento bude lokálně vynechán), pasířské provedení
– Pasivní křídla: stavěč pro aretaci v zavřené poloze, čep v podlaze a stropu
– Závěsy tubusové pro navaření na konstrukci, 6ks, adjustovatelné, povrch. úprava shodně s dveřmi
– Samozavírač – pohledově minimalisticky (standard např. Geze), na aktivním křídle
– zámek v koordinaci s elektronickým vrátným zvonkového tabla

POZNÁMKY

Provedení bouracích prací tj. úprava stávající podlahy v místě prahu – konzultujte s GP
Nutná koordinace s dodávkou kamenného obkladu stěn ostění OK1, a s dodávkou podhledu Z/12

KLIKA, standard M-T Maty

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ EXPONOVANÉ PRVKY A JEJICH SPECIFIKACE (BAREVNOST, LESK APOD.) BUDOU PODLÉHAT ODSOUHLASOVACÍMU PROCESU VZORKOVÁNÍ A BUDOU POUŽITY PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A ARCHITEKTEM (AUTOREM PROJEKTU)

ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A DLE ZAŠTĚNĚ SITUACE DOPŘESNIT ŘEŠENÍ V KOORDINACI S GP !!!

PŘED VÝROBOU NUTNO VYHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI A NECHAT ODSOUHLASIT GP !!!

VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY JAKO KOMPLETNÍ FUNKČNÍ CELEK, VČ. SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, MONTÁŽE, KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI A PO DOHODĚ S GP A INVESTOREM STAVBY

POKUD DODAVATEL USOUDÍ, ŽE VÝKAZ NENÍ KOMPLETNÍ, JE POVINEN NA TUTO SKUTEČNOST UPOZORNIT A CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI Ů MATERIÁLY ZAČLENIT DO SVÉ NABÍDKY

VÝROBKY A PROJEKTOVANÁ ZAŘÍZENÍ, U NICHŽ JSOU UVEDENY TYPOVÉ ÚDAJE, JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ, URČUJÍCÍ SOUHRNNÉ PARAMETRY VÝROBKU A POŽADOVANOU KVALITATIVNÍ HLADINU

1:10 0 0,25 0,5

1:5 0 0,125 0,25

NAVRHOVANÝ STAV

NÁZEV AKCE
REKONSTRUKCE PARTERU DOMU KOBLIŽNÁ 9

BRNO MĚSTO

HIP
ING. ARCH. JIŘÍ KOLOMAZNÍK / ČKA 04 213
Vodova 26, 61200 Brno

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT, ARCHITEKT
ING. ARCH. ROMAN STRNAD,
Kominky 308/28, 63400 Brno, strnad@bhe-buro.cz, 723996800

ARCHITEKT
ING. ARCH. TOMÁŠ RŮŽIČKA

SPOLUPRACE
BC. JIŘÍ JURENKA

ZADAVATEL
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
ING. MARTIN ŠTĚRBA, OSBD

VÝPLNĚ OTVORŮ
D/02

MĚŘÍTKO 1:5, 1:10

DATUM Březen 2018

PAR

D.1.5.2