


PODRUŽNÁ ROZVODNICE RMS-2-02

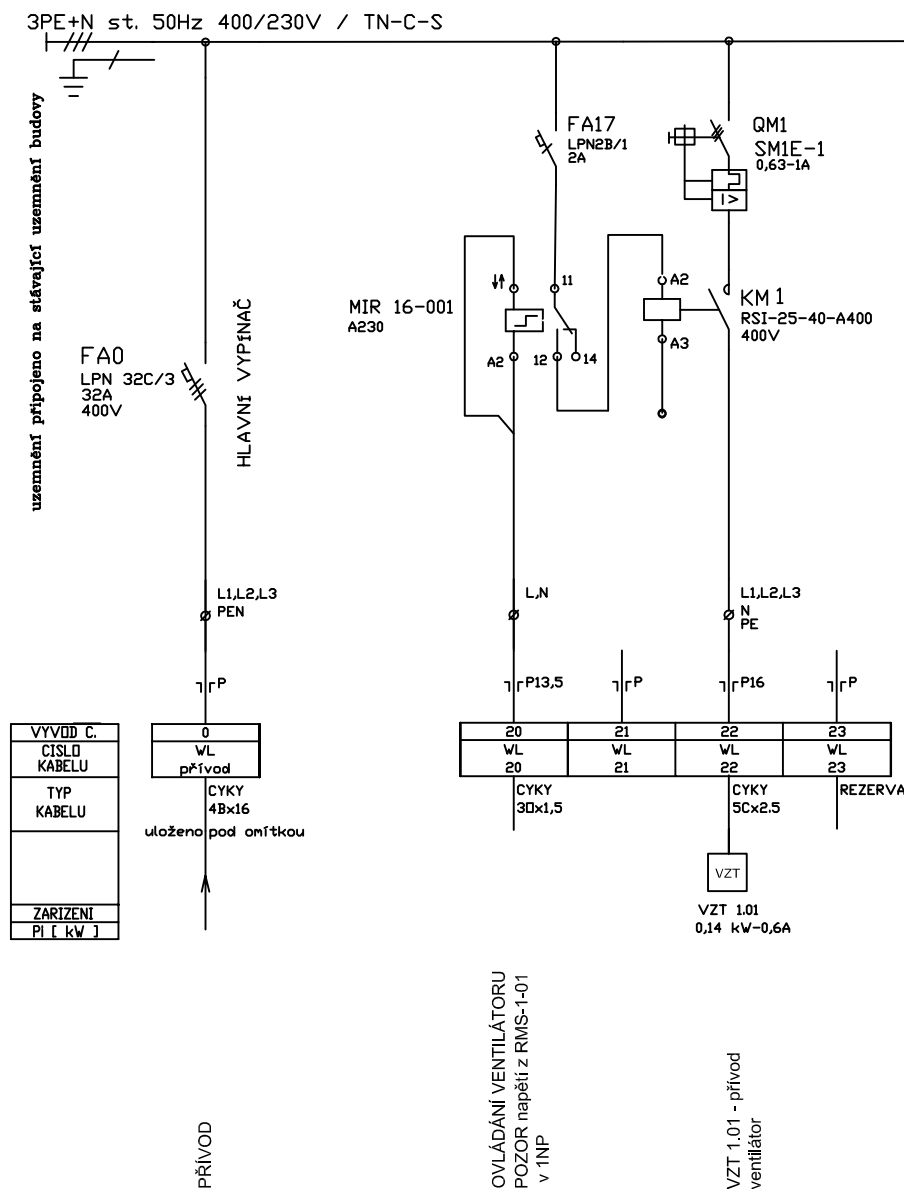

Podružný rozvaděč je oceloplechový_stávající
Krytí : IP40
Umístění : 2NP chodba u tělocvičny

Do rozvaděče smějí zasahovat pouze pracovníci znalí.

± 0,00 = 215,45 m n. m. B.p.v.

ČSN 332000 4-41
SOUSTAVA : 3 PE+N stf. 50Hz 400/230 TN-C-S
Ochrana před neb.dot.než.č. - samočinným odpojením od zdroje

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
| akce: ZŠ BRNO, HORNÍ 16, p.o. - VYBUDOVÁNÍ WC PRO IMOBILNÍ | stavebník: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 264/2,601 69 Brno, IČ : 44992785 | zodp. projektant: Ing. Pavel Horák, ČKAIT 3385 Ing. Miroslav Licek | |
| výkres: ZAPOJENÍ PRODR.ROZV. RMS-2-02 - DOPLNĚNÍ | stupeň: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ,DPS | | |
| měřitko: - | číslo výkresu: D.1.4.6.3 | číslo zakázky: 1618/2016 | datum: 12.2016 |