



DETAILY MOŽNÉHO ULOŽENÍ

DETAIL JEDNOTÁHLOVÉHO ZÁVĚSU PRO OCELOVÉ POTRUBÍ

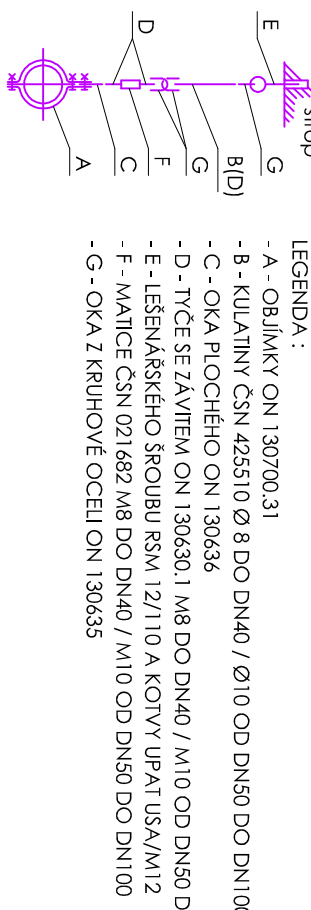

DETAIL KOMBI R/S
M 1-20

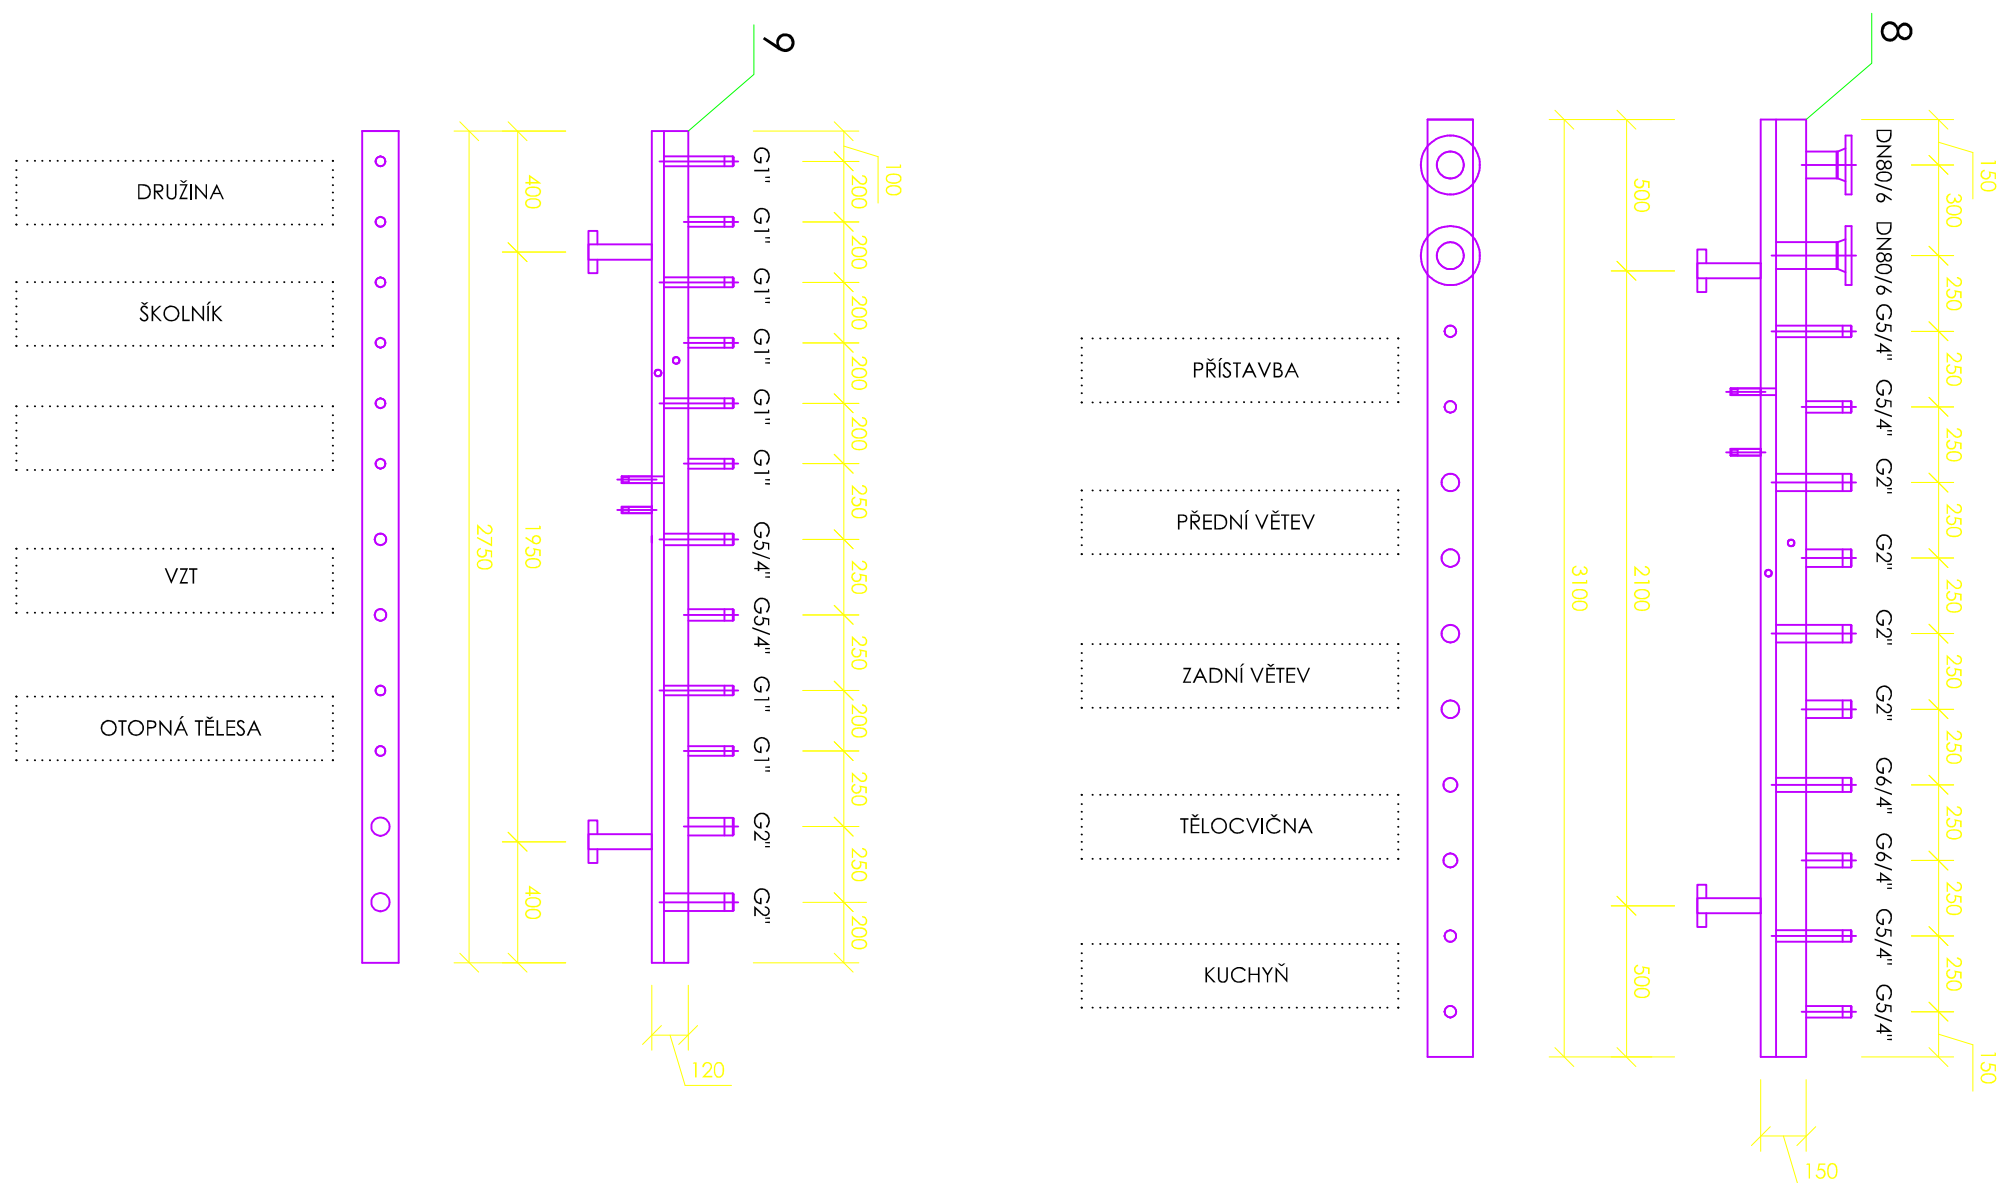


LEGENDA ZARÍZENÍ

Porcie	Popis	[ks]	Dodavateľ
1	DESIOVÝ VÝMENNÍK PRO OBIEH 0JF, VÝKON 230 kW, PN5/6	2	dod. KFS
2	2-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL, S HVAZ, FLANCOVNÍ DN25, $\psi_{2000} = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $Kvs = 12 \text{ m}^3/\text{h}$, Ø 8, VČERNÉ OVLÁDACHO Pohonu S MEMBRANOU PRO BRNO	2	dod. M&B
3	UZAVIERACÍ VENTIL, VČ. Pohonu	2	dod. M&B
4	UJEDNÁVACÍ VENTIL, M&B&C, TEPLO, DN 40, L=260 mm, príslušenstvo	1	dod. Třapšný Brno, o.s.
5	TLAKOVÁ EXPAZNÍ NADOBĚ MEMBRANOVÁ O OBJEMU 800 l, PN6	1	dod. Zbrojovka
6	KILOVÝ KONTROLNÍ S Pohonem NA DOPROVÁNÍ	1	dod. M&B
7	VODOMĚR NA DOPROVÁNÍ	1	dod. Třapšný Brno, o.s.
8	KOMBI BS, L=310mm MODUL 150, VE JEDLACI A KONTOL	1	dod. Zbrojovka
9	KOMBI BS, L=270mm MODUL 120, VE JEDLACI A KONTOL	1	dod. Zbrojovka
10	DESIOVÝ VÝMENNÍK PRO PŘÍPRAVU TV, VÝKON 100 kW, PN25/10	1	dod. KFS
11	2-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL, S HVAZ, FLANCOVNÍ DN25, $\psi_{2000} = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $Kvs = 6 \text{ m}^3/\text{h}$, Ø 8, VČERNÉ OVLÁDACHO Pohonu S MEMBRANOU PRO BRNO	1	dod. M&B
12	ZÁSOBNIK TV, OBJEM 1000, PN 10 VE JEDLACI, nové	1	dod. KFS
13	ELEKTROMAGNETICKÁ PŘÍKRVANÁ VODTV, PROST. NERUST. CW 01	1	dod. KFS
14	EXPAZNÍ LÁK, NADOBĚ MEMBRANOVÁ NA STUHOVÝ VODU O OBJEMU 40 l, PN10,HOVĚT	1	dod. KFS
15	VODOMĚR NA STUHOVÝ VODĚ	1	dod. KFS
16	OBIEHOVÝ KABELIČEK CERPAJO TV DN 32, M=2,0m/1H, H=3,0m, L=230 V, N&B, GRUNDOS MAGNA 32x60	1	dod. KFS
17	N&B, GRUNDOS ALPHA 2, 32x60, L=32, M=1,3m/1H, H=3,5m, L=230 V, N&B, GRUNDOS ALPHA 2, 32x60, L=80	2	dod. KFS
18	3-CESTNÝ S MĚDOVACÍ VENTIL, VČ. Pohonu DN25, $Kvs=6,3$	2	dod. M&B
19	ELTR. REG. OBIEHOVÝ CERPAJO DN 32, M=5,0m/1H, H=6,0m, L=230 V, N&B, GRUNDOS MAGNA 32x100	2	dod. Zbrojovka
20	3-CESTNÝ S MĚDOVACÍ VENTIL, VČ. Pohonu DN25, $Kvs=16$	2	dod. M&B
21	ELTR. REG. OBIEHOVÝ CERPAJO DN 25, M=2,6m/1H, H=4,5m, L=230 V, N&B, GRUNDOS MAGNA 25x80	2	dod. Zbrojovka
22	3-CESTNÝ S MĚDOVACÍ VENTIL, VČ. Pohonu DN25, $Kvs=10$	2	dod. M&B
23	ELTR. REG. OBIEHOVÝ CERPAJO DN 25, M=1,0m/1H, H=3,5m, L=230 V, N&B, GRUNDOS ALPHA 1, 25x40, L=80	2	dod. Zbrojovka
24	ELTR. REG. OBIEHOVÝ CERPAJO DN 25, M=1,8m/1H, H=3,5m, L=230 V, N&B, GRUNDOS ALPHA 2, 25x80, L=80	1	dod. Zbrojovka
25	3-CESTNÝ S MĚDOVACÍ VENTIL, VČ. Pohonu DN15, $Kvs=2,5$	3	dod. M&B
26	ELTR. REG. OBIEHOVÝ CERPAJO DN 25, M=1,0m/1H, H=3,0m, L=230 V, N&B, GRUNDOS MAGNA 25x40, L=80	1	dod. Zbrojovka
27	ELTR. REG. OBIEHOVÝ CERPAJO DN 40, M=12,3m/1H, H=4,0m, L=230 V, N&B, GRUNDOS MAGNA 40x80	1	dod. KFS
28	CIRKULAČNÝ OBIEHOVÝ CERPAJO, N&B&A ZA VÍLO STAR 2701, N&B, GRUNDOS ALPHA 25x40, L=80	1	dod. KFS

POZNÁMKY

- [illegible]

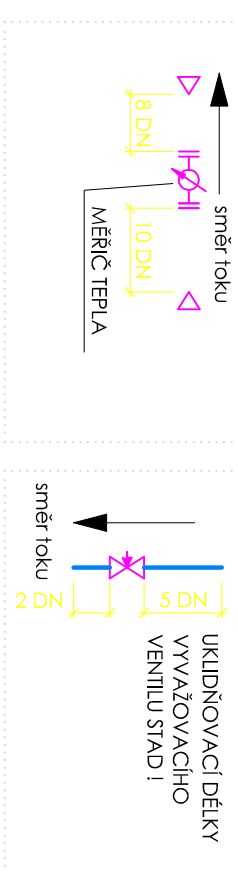

ODDELÁNÍ PROJEKCE
BMS SERVIS s.r.o.
 IČO: 649 00 BRNO
 tel: 773 51 068

CEPŘE s.r.o.
 IČO: 250 00 BRNO
 tel: +420 731 497 957

STAVBA

**REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ VÝMĚNIKOVÉ STANICE
 PRO OBJEKT LŠ BAKALOVY NABŘEŽÍ 8, BRNO**

KODOVANÝ PROJEKTNÍ NÁZEV	VÝZNAMOVÁ	KONTAKTOVÁ	INVESTOR
ING. JARUS MOČADEC	ING. JARUS ŠALATAJDA	ING. JARUS ŠALATAJDA	STAVITELNÍ MÉSTO BRNO, DOVNÁJANSKÉ NÁMĚSTÍ 19A/I
ING. JARUS ŠALATAJDA	ING. JARUS ŠALATAJDA	ING. JARUS ŠALATAJDA	STUPNĚ BRNO-MĚSTO, 60200 BRNO

STAVBA

**REKONSTRUKCE HORKOVODNÍ VÝMĚNIKOVÉ STANICE
 PRO OBJEKT LŠ BAKALOVY NABŘEŽÍ 8, BRNO**

MÍSTO STAVBY	BRNO-STRŽICE	FORUM	A2
DOVĚŘENÍCE PRO PROVÁZENÍ STAVBY			
DATA	05/2025		
MĚŘENO	-	C. VYRUBEL	
ČÍSLO ZAKÁZKY	2025		
2025-3046			

Dl. 1720, Ceník, a.s. a.s. a.s. a.s.