


ROZVÁDĚČ RO.7

V ROZVÁDĚČI MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA 20% PROSTOROVÁ REZERVA.

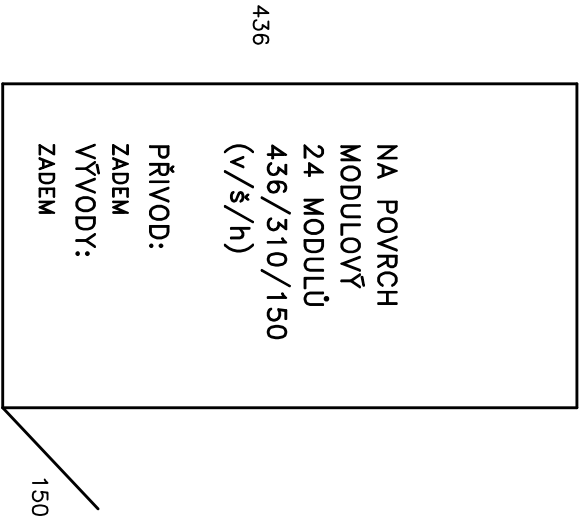

Provozní soustava: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz; TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – proudovými chrániči

Instalovaný příkon Pi = 6,60 kW
Soudobý příkon Pp = 4,0 kW

Krytí: IP65/20
Nádrž: bílý

LDH spol. s r.o. Klíný 25, 615 00 Brno tel. 541 217 003	Akce ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 – přístavba učebny	Investor Statutární město Brno, m.č. Brno – střed, Dominikánská 2, Brno	Stupeň ZD	Zak.č. 3897	Výkres č. 07
	Část 7. ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD, SLABOPROUD SCHEMA ROZVÁDĚČE RO.7	Projektant MARTIN POŠTOLKA	Kresil MARTIN POŠTOLKA	Datum 04/2017	List/Listů 1/2

