


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																		A
B																		B
C																		C
D	BRATISLAVSKÁ 40 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU ČÁSTI DOMU																	D
E	ROZVADĚČ R1.k+k – spol. koupelna a kuchyňka v 1.np																	E
F	ROZVADĚČ R2.k+k – spol. koupelna a kuchyňka v 1.np																	F
G																		G
H	Rozvaděč R1.k+k – DB118F 1X18P/FMD pod omítkou Vedení z elektroměrového rozvaděče RE01 – na schodišti v 1.np je stávající uložené pod omítkou, kabelem CYKY 5x6 mm2 Velikost hlavního jističe v RE01 je 25A/B/1 před elektroměrem																	H
I	Rozvaděč R2.k+k – DB118F 1X18P/FMD pod omítkou Vedení z elektroměrového rozvaděče RE02 – na schodišti v 2.np je stávající uložené pod omítkou, kabelem CYKY 5x6 mm2 Velikost hlavního jističe v RE02 je 25A/B/1 před elektroměrem																	I
J																		J
K																		K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: BRATISLAVSKÁ 40 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU ČÁSTI DOMU						Investor:			Zak.číslo: 02016/16		A.K.: – –		Listů: 2		
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah: Rozvaděč R1.k+k a R2.k+k			Změna/Datum:		V.č.: – –		List: 1		
Datum : 08/2016												Měřítko: –		EL–09				

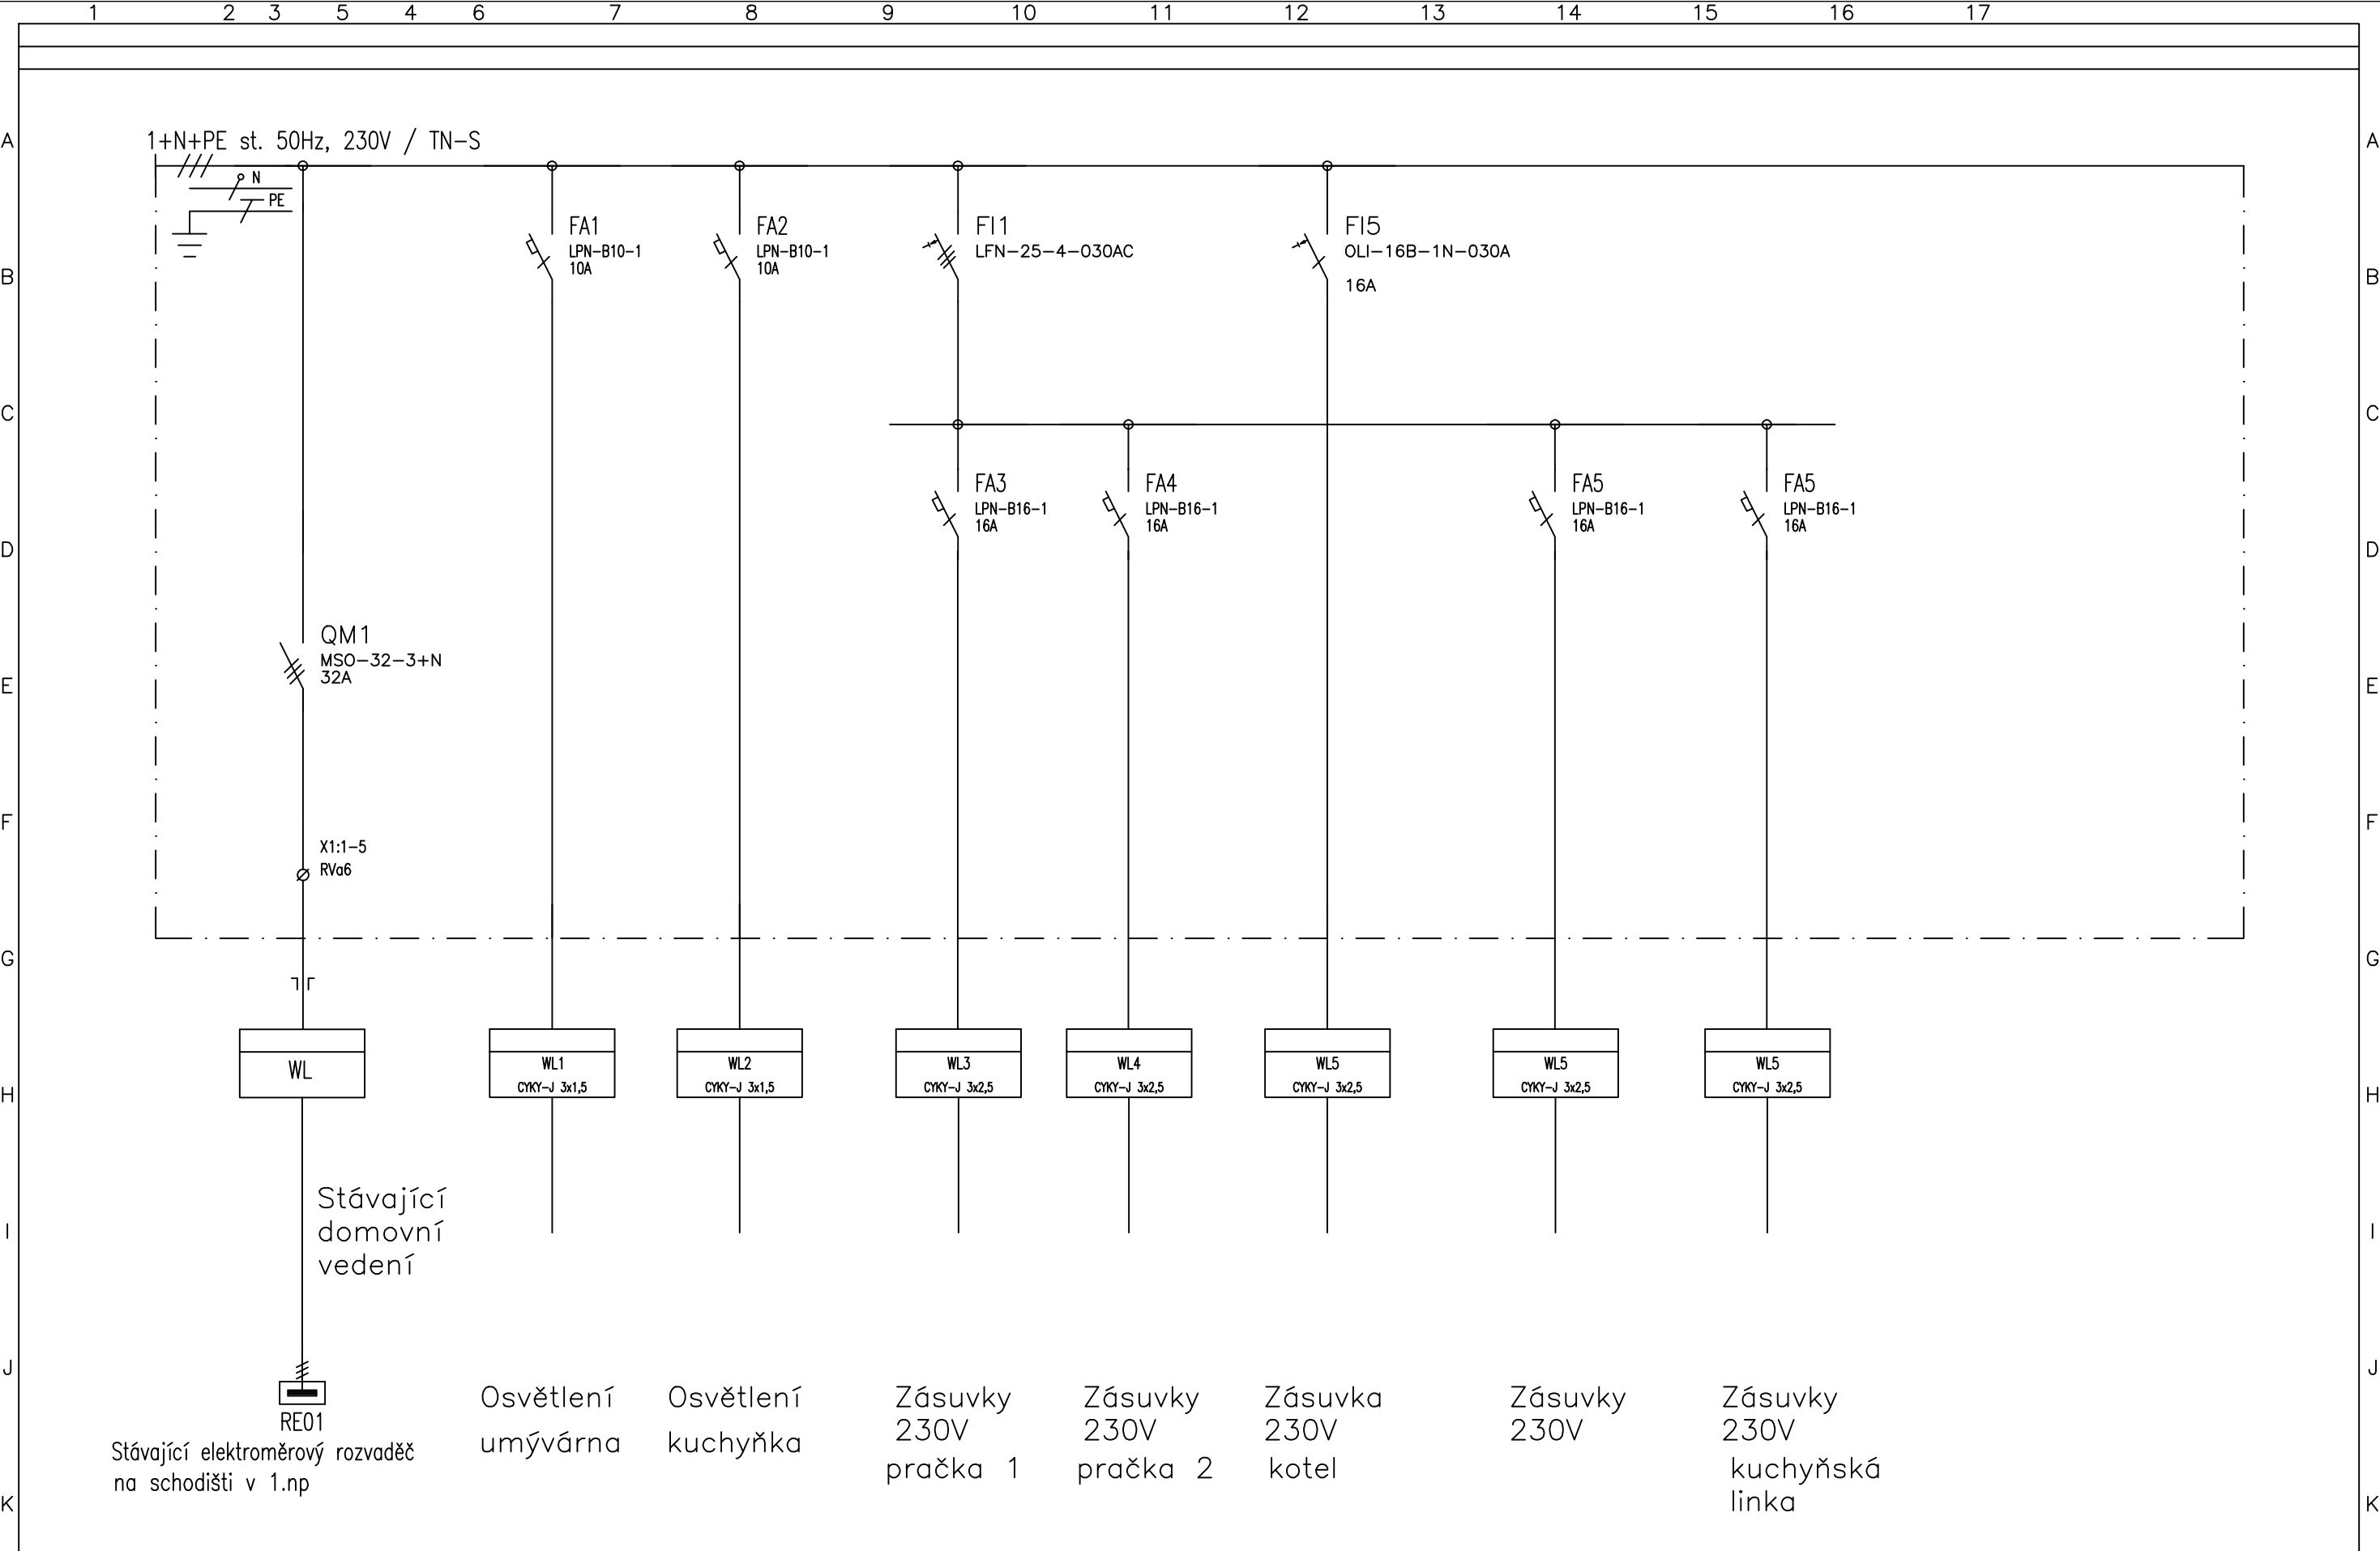

Vypracoval: Zelinka Jiří	AKCE: BRATISLAVSKÁ 40 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU ČÁSTI DOMU	Investor:	Zak.číslo: 02016/16	A.K.: — —	Listů: 1
Kontroloval: Zelinka Jiří		Obsah: Rozvaděč R1.k+k a R2.k+k	Změna/Datum:	V.č.: EL-09	List: 2
Datum : 08/2016			Měřítko: —		