


ULOŽENÍ TRUB PP, PVC

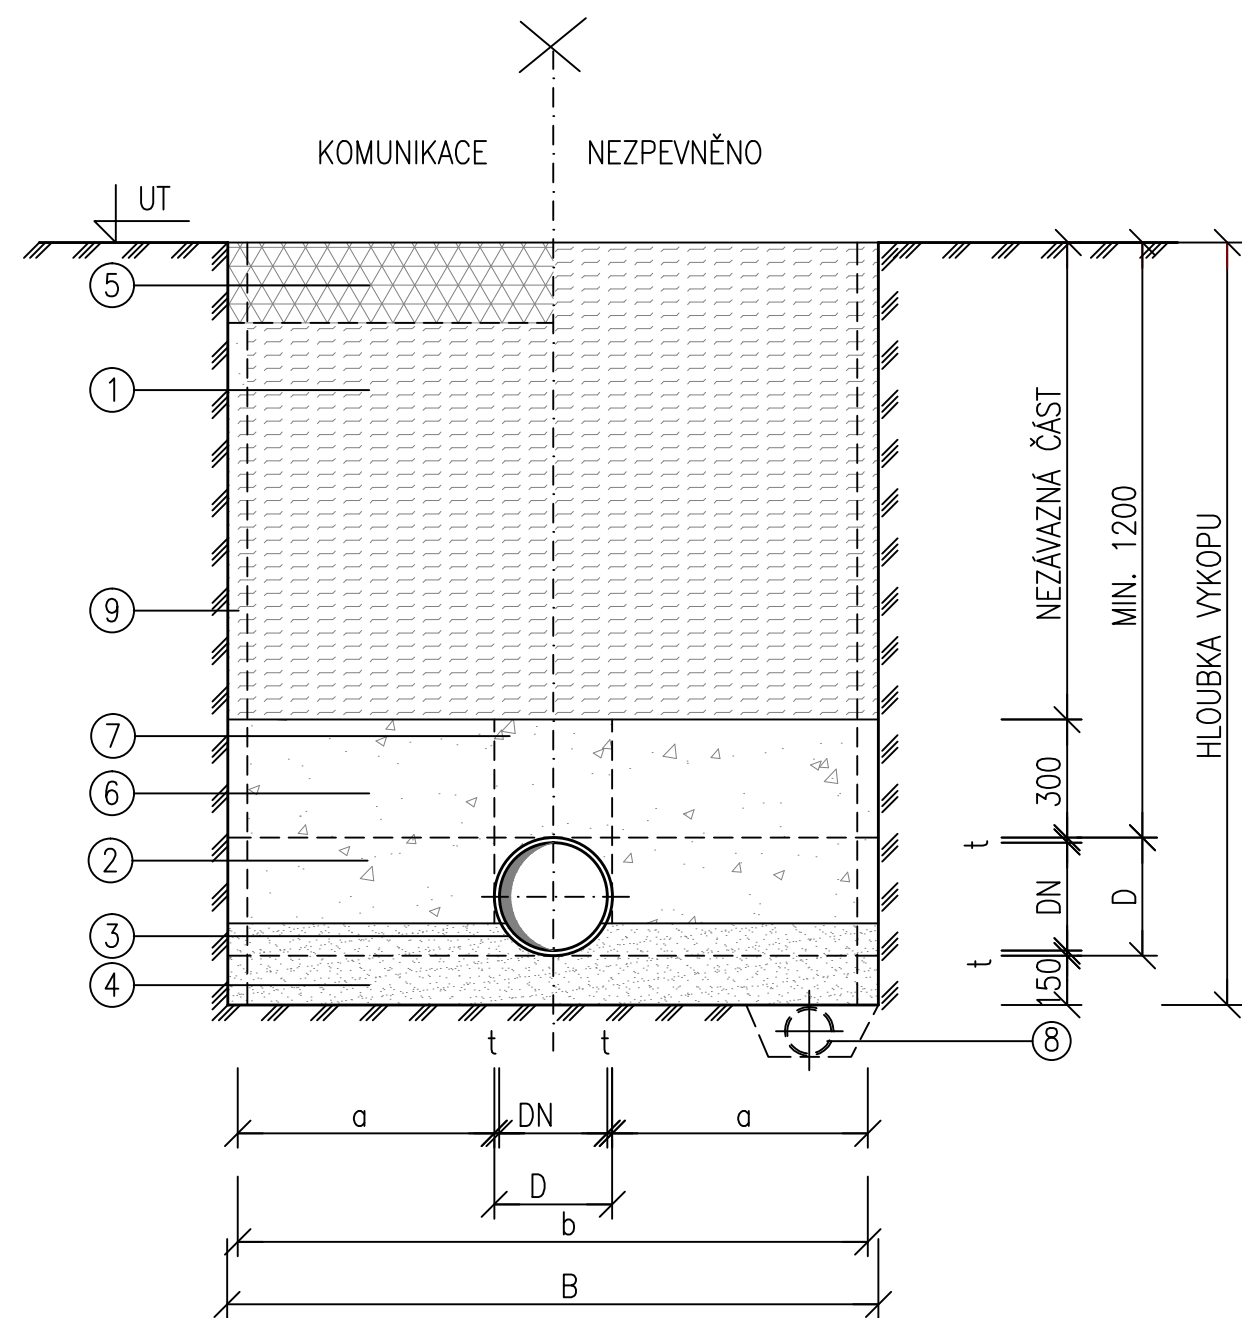

LEGENDA:

- 1 – ZÁSYB TŘÍDĚNOU ZEMINOU, V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ RECYKLÁT, ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNO MIN. NA 95%PS MIMO VOZOVKU, VE VOZOVCE 95–100%PS
- 2 – HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYB
- 3 – TROUBA PP, PVC
- 4 – PÍSKOVÝ PODSYP – TVAROVĚ PŘÍZPŮSOBENÝ
- 5 – POVRCH DLE SITUACE
- 6 – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYB – HUTNIT PO VRSTVÁCH MIN.95%PS
- 7 – NAD TROUBOU NEHUTNIT
- 8 – DRÉN PE110(V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY)
- 9 – PAŽENÍ DLE GEOLOGIE

TABULKA ROZMĚRŮ

DN [mm]	d [mm]	b [m] ,H<1,75m	b [m] ,H=1,75–4m	a [m]
100	110	0,80	0,90	DLE "b"
125	140	0,80	0,90	DLE "b"
150	160	0,80	0,90	DLE "b"
200	225	0,80	0,90	DLE "b"
250	275	0,90	1,00	DLE "b"
300	315	0,90	1,00	DLE "b"
400	420	1,15	1,15	DLE "b"
500	525	1,25	1,25	DLE "b"
600	630	1,35	1,35	DLE "b"

POZN.: ŠÍŘKU VÝKOPU "b" JE NUTNO ZVĚTŠIT O MIN.100mm NA PAŽENÍ.
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610

DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice		Cesta k úsporám energií www.dea.cz	
PROJEKTANT:	ING. JIRÍ MACHOVEC jr.	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTOLOVAL:	ING. JIRÍ MACHOVEC sr.		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIRÍ MACHOVEC sr.		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMINIKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED – BRNO-MĚSTO IČ 449 92 785		
MÍSTO STAVBY	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ	DATUM:	09/2017
ČÁST	D.1.4.a. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	FORMÁT:	A4
NÁZEV STAVBY	KŘENOVÁ 57 - REKONSTRUKCE DOMU SO-02: KŘENOVÁ 57, BRNO - NOVOSTAVBA OBČANSKÉHO KLUBU KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ	MĚŘÍTKO:	-
		STUPĚN DOKUMENTACE:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 051
NÁZEV VÝKRESU	ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 06